

## ATTESTATION D'ASSURANCE

La Compagnie Generali Iard, dont le Siège Social est situé 7 boulevard Haussmann 75009 Paris, atteste garantir

SDH

demeurant à :

23 AVENUE GAMBETTA  
17100 SAINTES

par contrat d'assurance n° : AL169975

contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile Générale pouvant lui incomber du fait de ses activités professionnelles ci-après définies :

### Diagnostiqueurs Immobiliers

Les garanties sont accordées dans les limites en montant et avec les franchises figurant au tableau ci-après.

LIBELLE	GARANTIE	FRANCHISE
<b>Responsabilité Civile Générale</b>		
Tous dommages confondus Ce plafond englobant Dommages corporels garantis et Dommages immatériels en résultant Causés par :	8 000 000 EUR	non indexés par sinistre, Franchise : néant
Restaurants d'entreprises Intoxications alimentaires	1 600 000 EUR	par période d'assurance, Franchise :néant
Fautes inexcusables Accidents de travail Maladies professionnelles	1 000 000 EUR	par période d'assurance, Franchise :néant
Dommages matériels garantis et Dommages immatériels en résultant dont	1 600 000 EUR	par sinistre, Franchise 10% des dommages, mini 320 EUR maxi 3200EUR
Dommages subis par les préposés	8 000 EUR	par préposé et 32000 EUR par sinistre, Franchise 160 EUR par préposé maxi 1600 EUR par sinistre
Vols, abus de confiance escroqueries, détournements par préposés négligences facilitant un vol	23 000 EUR	par sinistre, Franchise 10% des dommages, mini 320 EUR maxi 1600 EUR

Pour nous écrire : Generali - 7 boulevard Haussmann - 75456 Paris Cedex 09



**GENERALI**  
Solutions d'assurances

LIBELLE	GARANTIE	FRANCHISE
<b>Responsabilité Civile Générale</b>		
Atteintes à l'environnement d'origine accidentelle	320 000 EUR	par période d'assurance, Franchise 3200 EUR par sinistre

LIBELLE	GARANTIE	FRANCHISE
<b>Garantie(s) supplémentaire(s)</b>		
Défense	26.000 EUR	par sinistre
Responsabilité civile professionnelle diagnostiqueur immobilier	1.300.000 EUR	par sinistre, 1.500.000 EUR par année d'assurance Franchise 3.000 euros par sinistre

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2010 au 31/12/2010.

Elle ne peut engager la Compagnie au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à St Denis, le 14/12/2009.

Generali

Pour nous écrire : Generali - 7 boulevard Haussmann - 75456 Paris Cedex 09

## Dossier Technique Immobilier

Numéro de dossier : 2101340/070311  
Date du repérage : 07/03/2011



### Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :  
Département : **17100**  
Commune : **Les Gonds**  
Adresse : **14 rue Molière**

Désignation et situation du ou des lots de copropriété :

Descriptif du bien :

### Désignation du propriétaire

Désignation du client :  
Nom et prénom: **M & Mme HILLAIRET ( réf: 2101340 )**  
Adresse :  
**14 rue Molière**  
**17100 Les Gonds**

### Objet de la mission :

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Dossier Technique Amiante                        | <input checked="" type="checkbox"/> Métrage  | <input checked="" type="checkbox"/> Installation électrique |
| <input checked="" type="checkbox"/> Constat amiante avant vente           | <input checked="" type="checkbox"/> CREP     | <input type="checkbox"/> Diagnostic Technique (SRU)         |
| <input type="checkbox"/> Diag amiante avant travaux                       | <input type="checkbox"/> Diag Assainissement | <input checked="" type="checkbox"/> Diagnostic énergétique  |
| <input type="checkbox"/> Diag amiante avant démolition                    | <input type="checkbox"/> Sécurité piscines   | <input type="checkbox"/> Prêt à taux zéro                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Etat termites                         | <input type="checkbox"/> Installation gaz    | <input type="checkbox"/> Ascenseur                          |
| <input type="checkbox"/> Etat parasitaire                                 | <input type="checkbox"/> Radon               | <input type="checkbox"/> Diag Robien                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Etat Risques Naturel et technologique | <input type="checkbox"/> Etat des lieux      |   |

## Résumé de l'expertise n° 2101340/070311

Cette page de synthèse ne peut être utilisée indépendamment du rapport d'expertise complet.

### Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :  
Département : **17100**  
Commune : **Les Gonds**  
Adresse : **14 rue Molière**

**Désignation et situation du ou des lots de copropriété :**  
**Précision :**

### Objet de la mission :

<input type="checkbox"/> Dossier Technique Amiante	<input checked="" type="checkbox"/> Métrage Carrez	<input checked="" type="checkbox"/> Installation électrique
<input checked="" type="checkbox"/> Constat amiante avant vente	<input checked="" type="checkbox"/> CREP	<input type="checkbox"/> Diagnostic Technique (SRU)
<input type="checkbox"/> Diag amiante avant travaux	<input type="checkbox"/> Diag Assainissement	<input checked="" type="checkbox"/> Diagnostic énergétique
<input type="checkbox"/> Diag amiante avant démolition	<input type="checkbox"/> Sécurité piscines	<input type="checkbox"/> Prêt à taux zéro
<input checked="" type="checkbox"/> Etat termites	<input type="checkbox"/> Installation gaz	<input type="checkbox"/> Ascenseur
<input type="checkbox"/> Etat parasitaire	<input type="checkbox"/> Radon	<input type="checkbox"/> Diag Robien
<input checked="" type="checkbox"/> Etat Risques Naturel et technologique	<input type="checkbox"/> Etat des lieux	

Prestations	Conclusion
CREP	Lors de la présente mission il a été mis en évidence la présence de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur.
Etat Amiante	Dans le cadre de la mission, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante.
Etat Termites	Il n'a pas été repéré d'indice d'infestation de termites.
ERNT	Présence de plan de prévention des risques naturels Absence de plan de prévention des risques technologiques Zone sismique définie en classe : Zone 1 selon la réglementation parasismique 2011 et (0 selon la réglementation 2010)
DPE	Consommation conventionnelle : 52 kWh ep/m <sup>2</sup> .an (Classe B) Estimation des émissions : 3 kg eqCO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> .an (Classe A)
Electricité	L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie
Mesurage	Surface habitable totale : 274,44 m <sup>2</sup> Surface non habitable totale : 147,68 m <sup>2</sup>

## Rapport de l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment

Numéro de dossier : 2101340/070311  
Norme méthodologique employée : AFNOR XP P 03-201  
Date du repérage : 07/03/2011  
Heure d'arrivée :  
Durée du repérage : 02h35

A. - Désignation du ou des bâtiments	
	Localisation du ou des bâtiments : Département : <b>17100</b> Commune (suivi du lieudit) : <b>Les Gonds</b> Adresse (avec numéro de rue, voie) : <b>14 rue Molière</b>  Désignation et situation du ou des lots de copropriété :  Descriptif du bien :
B. - Désignation du client	
	Désignation du client : Nom et prénom: <b>M &amp; Mme HILLAIRET ( réf: 2101340 )</b> Adresse : <b>14 rue Molière 17100 Les Gonds</b> Si le client n'est pas le donneur d'ordre : Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : <b>Apporteur</b> Nom et prénom: <b>Cabinet BOISSEAU - ROUDET -</b> Adresse : <b>87, avenue Gambetta 17100 SAINTES</b>
C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic	
	Identité de l'opérateur de diagnostic : Nom et prénom: <b>Thierry LANDAIS</b> Raison sociale et nom de l'entreprise : <b>SARL SDH</b> Adresse : <b>23 avenue Gambetta, 17100 SAINTES</b> Numéro SIRET : <b>504 761 248 00013</b>  Désignation de la compagnie d'assurance : <b>Generali Assurances</b> Numéro de police et date de validité : <b>AL169975 / 31/12/2011</b>  Certification de compétence <b>07017899</b> délivrée par : <b>AFAQ CERTIFICATION</b> , le <b>15/06/2008</b>

Conclusion sommaire : **Il n'a pas été repéré d'indice d'infestation de termites.**



D. - Identification des bâtiments et des parties de bâtiments visités et des éléments infestés ou ayant été infestés par les termites et ceux qui ne le sont pas :

Descriptif des pièces visitées

**RDC - Entrée,  
RDC - Salle à manger,  
RDC - Salon,  
RDC - Dégg. 1,  
RDC - Débarras,  
RDC - Buanderie,  
RDC - Cuisine,  
RDC - Couloir,  
RDC - wc,  
RDC - Bureau,  
Étage - Mezzanine,**

**Étage - Palier,  
Étage - Dégg. 2,  
Étage - wc,  
Étage - Salle de bain,  
Étage - Chambre 1,  
Étage - Chambre 2,  
Étage - Chambre 3,  
Étage - Chambre 4,  
Dépendance - Chaufferie,  
Dépendance - Garage,  
Dépendance - Hangar**

Batiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
RDC - Entrée	Sol - carrelage Murs - pierre Plafond - Bois Fenêtre(s) en aluminium bois Porte(s) en bois Plinthes en bois	Absence d'indices d'infestation de termites
RDC - Salle à manger	Sol - carrelage Murs - placoplâtre, pierre Plafond - Bois Fenêtre(s) en aluminium bois Porte(s) en bois Plinthes en bois	Absence d'indices d'infestation de termites
RDC - Salon	Sol - carrelage Murs - placoplâtre, pierre Plafond - Bois Fenêtre(s) en aluminium bois Porte(s) en bois Plinthes en bois	Absence d'indices d'infestation de termites
RDC - Dégg. 1	Sol - carrelage Murs - placoplâtre, pierre Plafond - Bois Porte(s) en bois Plinthes en bois	Absence d'indices d'infestation de termites
RDC - Débarras	Sol - gravier Murs - placoplâtre, pierre Plafond - Bois Porte(s) en bois	Absence d'indices d'infestation de termites
RDC - Buanderie	Sol - béton Murs - placoplâtre, pierre Plafond - Bois Porte(s) en bois	Absence d'indices d'infestation de termites
RDC - Cuisine	Sol - carrelage Murs - placoplâtre, pierre Plafond - Bois Fenêtre(s) en aluminium bois Porte(s) en bois	Absence d'indices d'infestation de termites
RDC - Couloir	Sol - carrelage Murs - placoplâtre, pierre Plafond - Bois Porte(s) en bois	Absence d'indices d'infestation de termites



RDC - wc	Sol - carrelage Murs - placoplâtre, pierre Plafond - Bois Porte(s) en bois	Absence d'indices d'infestation de termites
RDC - Bureau	Sol - carrelage Murs - placoplâtre, pierre Plafond - Bois Fenêtre(s) en aluminium bois Porte(s) en bois Plinthes en bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Étage - Mezzanine	Sol - parquet Murs - placoplâtre Plafond - Bois, placoplâtre Fenêtre(s) en bois Porte(s) en bois Plinthes en bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Étage - Palier	Sol - parquet Murs - placoplâtre Plafond - placoplâtre Porte(s) en bois Plinthes en bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Étage - Dégg. 2	Sol - parquet Murs - placoplâtre Plafond - placoplâtre, bois Porte(s) en bois Plinthes en bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Étage - wc	Sol - parquet Murs - placoplâtre Plafond - placoplâtre, bois Porte(s) en bois Plinthes en bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Étage - Salle de bain	Sol - parquet Murs - placoplâtre Plafond - placoplâtre, bois Fenêtre(s) en bois Porte(s) en bois Plinthes en bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Étage - Chambre 1	Sol - parquet Murs - placoplâtre Plafond - placoplâtre, bois Fenêtre(s) en aluminium bois Porte(s) en bois Plinthes en bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Étage - Chambre 2	Sol - parquet Murs - placoplâtre Plafond - placoplâtre, bois Fenêtre(s) en aluminium bois Porte(s) en bois Plinthes en bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Étage - Chambre 3	Sol - parquet Murs - placoplâtre Plafond - placoplâtre, bois Fenêtre(s) en aluminium bois Porte(s) en bois Plinthes en bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Étage - Chambre 4	Sol - parquet Murs - placoplâtre Plafond - placoplâtre, bois Fenêtre(s) en aluminium bois Porte(s) en bois Plinthes en bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Dépendance - Chaufferie	Sol - béton Murs - enduit Plafond - bois Porte(s) en bois	Absence d'indices d'infestation de termites



Dépendance - Garage	Sol - gravier Murs - pierre Plafond - bois Fenêtre(s) en bois Porte(s) en bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Dépendance - Hangar	Sol - gravier Murs - pierre Plafond - bois Fenêtre(s) en bois Porte(s) en bois	Absence d'indices d'infestation de termites

- (1) Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment.
- (2) Identifier notamment : ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes...
- (3) Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature et la localisation.

## E. - Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être visités et justification :

**Étage - Comble habitable (charpente) (en partie plafonnée sous rampant),**  
**Étage - Comble non habitable (Absence de trappe de visite)**

## F. - Identification des ouvrages, parties d'ouvrages et éléments qui n'ont pas été examinés et justification :

Localisation	Liste des ouvrages, parties d'ouvrages	Motif

Nota : notre cabinet s'engage à retourner sur les lieux afin de compléter le constat aux parties d'immeubles non visités, dès lors que les dispositions permettant un contrôle des zones concernées auront été prises par le propriétaire ou son mandataire.

## G. - Moyens d'investigation utilisés :

- La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-201 (Oct. 2007) et à l'Arrêté du 29 mars 2007.
- Sondage manuel systématique à l'aide d'un poinçon.
- Utilisation d'un ciseau à bois en cas de constatation de dégradations.
- A l'extérieur une hachette est utilisée pour sonder le bois mort.
- Pour chacun des éléments inspectés, le type d'outil utilisé est précisé.
- Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment objet de la mission.
- L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux.

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :  
**Néant**

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :  
**M HILLAIRET ( réf: 2101340 ) et Mtre MORIN**

Commentaires (Ecart par rapport à la norme, ... ) :

## H. - Constatations diverses :

Localisation	Liste des ouvrages, parties d'ouvrages	Observations et constatation diverses
RDC - Entrée	Sol - carrelage	Dégradation superficielle du bois (présence faible et ponctuelle)



	Murs - pierre Plafond - Bois Fenêtre(s) en aluminium bois Porte(s) en bois Plinthes en bois	sans activité le jour de la visite - Parasites observés : Petites vrillettes
RDC - Salle à manger	Sol - carrelage Murs - placoplâtre, pierre Plafond - Bois Fenêtre(s) en aluminium bois Porte(s) en bois Plinthes en bois	Dégradation superficielle du bois (présence faible et ponctuelle) sans activité le jour de la visite - Parasites observés : Petites vrillettes
RDC - Salon	Sol - carrelage Murs - placoplâtre, pierre Plafond - Bois Fenêtre(s) en aluminium bois Porte(s) en bois Plinthes en bois	Dégradation superficielle du bois (présence faible et ponctuelle) sans activité le jour de la visite - Parasites observés : Grosses vrillettes
Étage - Mezzanine	Sol - parquet Murs - placoplâtre Plafond - Bois, placoplâtre Fenêtre(s) en bois Porte(s) en bois Plinthes en bois	Dégradation superficielle du bois (présence faible et ponctuelle) sans activité le jour de la visite - Parasites observés : Petites vrillettes
Étage - Palier	Sol - parquet Murs - placoplâtre Plafond - placoplâtre Porte(s) en bois Plinthes en bois	Dégradation superficielle du bois (présence faible et ponctuelle) sans activité le jour de la visite - Parasites observés : Petites vrillettes
Étage - Dégg. 2	Sol - parquet Murs - placoplâtre Plafond - placoplâtre, bois Porte(s) en bois Plinthes en bois	Dégradation superficielle du bois (présence faible et ponctuelle) sans activité le jour de la visite - Parasites observés : Petites vrillettes
Étage - wc	Sol - parquet Murs - placoplâtre Plafond - placoplâtre, bois Porte(s) en bois Plinthes en bois	Dégradation superficielle du bois (présence faible et ponctuelle) sans activité le jour de la visite - Parasites observés : Petites vrillettes
Étage - Salle de bain	Sol - parquet Murs - placoplâtre Plafond - placoplâtre, bois Fenêtre(s) en bois Porte(s) en bois Plinthes en bois	Dégradation superficielle du bois (présence faible et ponctuelle) sans activité le jour de la visite - Parasites observés : Petites vrillettes
Étage - Chambre 1	Sol - parquet Murs - placoplâtre Plafond - placoplâtre, bois Fenêtre(s) en aluminium bois Porte(s) en bois Plinthes en bois	Dégradation superficielle du bois (présence faible et ponctuelle) sans activité le jour de la visite - Parasites observés : Petites vrillettes
Étage - Chambre 2	Sol - parquet Murs - placoplâtre Plafond - placoplâtre, bois Fenêtre(s) en aluminium bois Porte(s) en bois Plinthes en bois	Dégradation superficielle du bois (présence faible et ponctuelle) sans activité le jour de la visite - Parasites observés : Petites vrillettes
Étage - Chambre 3	Sol - parquet Murs - placoplâtre Plafond - placoplâtre, bois Fenêtre(s) en aluminium bois Porte(s) en bois Plinthes en bois	Dégradation superficielle du bois (présence faible et ponctuelle) sans activité le jour de la visite - Parasites observés : Petites vrillettes
Dépendance -	Sol - béton	Dégradation superficielle du bois (présence faible et ponctuelle)



Chaufferie	Murs - enduit Plafond - bois Porte(s) en bois	sans activité le jour de la visite - Parasites observés : Petites vrillettes
Dépendance - Garage	Sol - gravier Murs - pierre Plafond - bois Fenêtre(s) en bois Porte(s) en bois	Dégradation superficielle du bois (présence faible et ponctuelle) sans activité le jour de la visite - Parasites observés : Champignons de pourriture molle, Petites vrillettes
Dépendance - Hangar	Sol - gravier Murs - pierre Plafond - bois Fenêtre(s) en bois Porte(s) en bois	Dégradation superficielle du bois (présence faible et ponctuelle) sans activité le jour de la visite - Parasites observés : Petites vrillettes

Fait à **Les Gonds**, le **07/03/2011**

Par : **Thierry LANDAIS**

23 Avenue Gambetta  
17100 SAINTES  
Tél. : 05 46 97 61 34  
Fax : 05 46 97 26 30  
Mail : [agence17@e-madiag.fr](mailto:agence17@e-madiag.fr)

**Nota 1 :** dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux articles L.133-4 et R. 133-3 du code de la construction et de l'habitation. Pour faciliter cette déclaration, un modèle de déclaration peut vous être fourni sur demande.

**Nota 2 :** Conformément à l'article L-271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état.

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante pour l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente d'un immeuble

Numéro de dossier : 2101340/070311  
 Norme méthodologique employée : AFNOR NFX 46-020  
 Date du repérage : 07/03/2011  
 Heure d'arrivée :  
 Durée du repérage : 02h35

**Objet de la mission :** La présente mission concerne le repérage en vu de l'établissement du constat de présence ou d'absence d'amiante établi à l'occasion de la vente de l'immeuble bâti (article 10-1 du décret numéro 96-97 modifiés et à l'article R 1334-24 du Code de la Santé Publique).

**Note :** Les résultats de ce rapport ne se rapportent qu'au parti de l'immeuble bâti pour lesquels la mission a été confiée à l'opérateur de repérage et dans celles-ci uniquement aux éléments de la construction uniquement accessible lors de l'intervention de l'opérateur de repérage.

A. - Désignation du ou des bâtiments	
	Localisation du ou des bâtiments : Département : <b>17100</b> Commune (suivi du lieudit) : <b>Les Gonds</b> Adresse (avec numéro de rue, voie) : <b>14 rue Molière</b>  Désignation et situation du ou des lots de copropriété :  Descriptif du bien :
B. - Désignation du client	
	Désignation du client : Nom et prénom: <b>M &amp; Mme HILLAIRET ( réf: 2101340 )</b> Adresse : <b>14 rue Molière 17100 Les Gonds</b> Si le client n'est pas le donneur d'ordre : Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : <b>Apporteur</b> Nom et prénom: <b>Cabinet BOISSEAU - ROUDET -</b> Adresse : <b>87, avenue Gambetta 17100 SAINTES</b>
C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic	
	Identité de l'opérateur de diagnostic : Nom et prénom: <b>Thierry LANDAIS</b> Raison sociale et nom de l'entreprise : <b>SARL SDH</b> Adresse : <b>23 avenue Gambetta, 17100 SAINTES</b> Numéro SIRET : <b>504 761 248</b>  Désignation de la compagnie d'assurance : <b>Generali Assurances</b> Numéro de police et date de validité : <b>AL169975 / 31/12/2011</b>  Certification de compétence <b>07017899</b> délivrée par : <b>AFAQ CERTIFICATION, le 15/06/2008</b>
D. - Désignation du laboratoire ayant effectué des analyses	
	Raison sociale et nom de l'entreprise : Adresse :

Conclusion sommaire : **Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante.**

## E. - Sommaire

A. - Désignation du ou des bâtiments .....	1
B. - Désignation du client.....	1
C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic .....	1
D. - Désignation du laboratoire ayant effectué des analyses.....	1
F. – Condition de réalisation du repérage .....	2
G. - Résultats détaillés du repérage .....	2
H. – Conclusion du rapport.....	8
I. - Annexes au rapport .....	10
I.1 - Annexe - Fiche d'identification et de cotation .....	10
I.2 - Annexe - Plans, croquis et Photos .....	10
I.3 - Annexe - Procès Verbaux d'analyse .....	11
I.4 - Annexe - Etat de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante.....	12
I.5 - Annexe - Consignes générales de sécurité .....	13

## F. – Condition de réalisation du repérage

Date du repérage : **07/03/2011**

Durée du repérage : **02h35**

Type de logement :

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :  
**Néant**

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :

**M HILLAIRET ( réf: 2101340 ) et Mtre MORIN**

Commentaires (Ecart par rapport à la norme, condition de prélèvements, ... ) :  
**Néant**

Procédures de prélèvements utilisés :

**Conformément à la norme NF X 46-020, il sera appliqué et les conditions de prélèvement des matériaux définis dans l'annexe B de la norme NF X 46-020.**

## G. - Résultats détaillés du repérage

Descriptif des pièces visitées

**RDC - Entrée,**

**RDC - Salle à manger,**

**RDC - Salon,**

**RDC - Dégg. 1,**

**RDC - Débarras,**

**RDC - Buanderie,**

**RDC - Cuisine,**

**RDC - Couloir,**

**RDC - wc,**

**RDC - Bureau,**

**Étage - Mezzanine,**

**Étage - Palier,**

**Étage - Dégg. 2,**

**Étage - wc,**



Étage - Salle de bain,  
Étage - Chambre 1,  
Étage - Chambre 2,  
Étage - Chambre 3,

Étage - Chambre 4,  
Dépendance - Chaufferie,  
Dépendance - Garage,  
Dépendance - Hangar

Localisation	Description	Photo
RDC - Entrée	Sol - carrelage Murs - pierre Plafond - Bois Fenêtre(s) en aluminium bois Porte(s) en bois Plinthes en bois	
RDC - Salle à manger	Sol - carrelage Murs - placoplâtre, pierre Plafond - Bois Fenêtre(s) en aluminium bois Porte(s) en bois Plinthes en bois	
RDC - Salon	Sol - carrelage Murs - placoplâtre, pierre Plafond - Bois Fenêtre(s) en aluminium bois Porte(s) en bois Plinthes en bois	
RDC - Dégg. 1	Sol - carrelage Murs - placoplâtre, pierre Plafond - Bois Porte(s) en bois Plinthes en bois	
RDC - Débarras	Sol - gravier Murs - placoplâtre, pierre Plafond - Bois Porte(s) en bois	
RDC - Buanderie	Sol - béton Murs - placoplâtre, pierre Plafond - Bois Porte(s) en bois	
RDC - Cuisine	Sol - carrelage Murs - placoplâtre, pierre Plafond - Bois Fenêtre(s) en aluminium bois Porte(s) en bois	
RDC - Couloir	Sol - carrelage Murs - placoplâtre, pierre Plafond - Bois Porte(s) en bois	
RDC - wc	Sol - carrelage Murs - placoplâtre, pierre Plafond - Bois Porte(s) en bois	
RDC - Bureau	Sol - carrelage Murs - placoplâtre, pierre Plafond - Bois Fenêtre(s) en aluminium bois Porte(s) en bois Plinthes en bois	
Étage - Mezzanine	Sol - parquet Murs - placoplâtre Plafond - Bois, placoplâtre Fenêtre(s) en bois Porte(s) en bois Plinthes en bois	
Étage - Palier	Sol - parquet Murs - placoplâtre Plafond - placoplâtre Porte(s) en bois Plinthes en bois	
Étage - Dégg. 2	Sol - parquet Murs - placoplâtre Plafond - placoplâtre, bois Porte(s) en bois Plinthes en bois	
Étage - wc	Sol - parquet Murs - placoplâtre Plafond - placoplâtre, bois Porte(s) en bois Plinthes en bois	



Étage - Salle de bain	Sol - parquet Murs - placoplâtre Plafond - placoplâtre, bois Fenêtre(s) en bois Porte(s) en bois Plinthes en bois	
Étage - Chambre 1	Sol - parquet Murs - placoplâtre Plafond - placoplâtre, bois Fenêtre(s) en aluminium bois Porte(s) en bois Plinthes en bois	
Étage - Chambre 2	Sol - parquet Murs - placoplâtre Plafond - placoplâtre, bois Fenêtre(s) en aluminium bois Porte(s) en bois Plinthes en bois	
Étage - Chambre 3	Sol - parquet Murs - placoplâtre Plafond - placoplâtre, bois Fenêtre(s) en aluminium bois Porte(s) en bois Plinthes en bois	
Étage - Chambre 4	Sol - parquet Murs - placoplâtre Plafond - placoplâtre, bois Fenêtre(s) en aluminium bois Porte(s) en bois Plinthes en bois	
Dépendance - Chaufferie	Sol - béton Murs - enduit Plafond - bois Porte(s) en bois	
Dépendance - Garage	Sol - gravier Murs - pierre Plafond - bois Fenêtre(s) en bois Porte(s) en bois	
Dépendance - Hangar	Sol - gravier Murs - pierre Plafond - bois Fenêtre(s) en bois Porte(s) en bois	

**Liste des pièces non visitées**

**Étage - Comble habitable (charpente) (en partie plafonnée sous rampant),**  
**Étage - Comble non habitable (Absence de trappe de visite)**

## Liste des matériaux reconnus visuellement

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
RDC - Entrée	Composant : Revêtements de sol et de murs Partie à sonder : Ensemble de la pièce Description : Sol - carrelage Murs - pierre Plafond - Bois Fenêtre(s) en aluminium bois Porte(s) en bois Plinthes en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence d'amiante (sur connaissance de l'opérateur)		Néant
RDC - Salle à manger	Composant : Revêtements de sol et de murs Partie à sonder : Ensemble de la pièce Description : Sol - carrelage Murs - placoplâtre, pierre Plafond - Bois Fenêtre(s) en aluminium bois Porte(s) en bois Plinthes en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence d'amiante (sur connaissance de l'opérateur)		Néant
RDC - Salon	Composant : Revêtements de sol et de murs Partie à sonder : Ensemble de la pièce Description : Sol - carrelage Murs - placoplâtre, pierre Plafond - Bois Fenêtre(s) en aluminium bois Porte(s) en bois Plinthes en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence d'amiante (sur connaissance de l'opérateur)		Néant
RDC - Dégg. 1	Composant : Revêtements de sol et de murs Partie à sonder : Ensemble de la pièce Description : Sol - carrelage Murs - placoplâtre, pierre Plafond - Bois Porte(s) en bois Plinthes en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence d'amiante (sur connaissance de l'opérateur)		Néant
RDC - Débarras	Composant : Revêtements de sol et de murs Partie à sonder : Ensemble de la pièce Description : Sol - gravier Murs - placoplâtre, pierre Plafond - Bois Porte(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence d'amiante (sur connaissance de l'opérateur)		Néant
RDC - Buanderie	Composant : Revêtements de sol et de murs Partie à sonder : Ensemble de la pièce Description : Sol - béton Murs - placoplâtre, pierre Plafond - Bois Porte(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence d'amiante (sur connaissance de l'opérateur)		Néant
RDC - Cuisine	Composant : Revêtements de sol et de murs Partie à sonder : Ensemble de la pièce Description : Sol - carrelage Murs - placoplâtre, pierre Plafond - Bois Fenêtre(s) en aluminium bois Porte(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence d'amiante (sur connaissance de l'opérateur)		Néant
RDC - Couloir	Composant : Revêtements de sol et de murs Partie à sonder : Ensemble de la pièce Description : Sol - carrelage Murs - placoplâtre, pierre Plafond - Bois Porte(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence d'amiante (sur connaissance de l'opérateur)		Néant



RDC - wc	Composant : Revêtements de sol et de murs Partie à sonder : Ensemble de la pièce Description : Sol - carrelage Murs - placoplâtre, pierre Plafond - Bois Porte(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence d'amiante (sur connaissance de l'opérateur)		Néant
RDC - Bureau	Composant : Revêtements de sol et de murs Partie à sonder : Ensemble de la pièce Description : Sol - carrelage Murs - placoplâtre, pierre Plafond - Bois Fenêtre(s) en aluminium bois Porte(s) en bois Plinthes en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence d'amiante (sur connaissance de l'opérateur)		Néant
Étage - Mezzanine	Composant : Revêtements de sol et de murs Partie à sonder : Ensemble de la pièce Description : Sol - parquet Murs - placoplâtre Plafond - Bois, placoplâtre Fenêtre(s) en bois Porte(s) en bois Plinthes en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence d'amiante (sur connaissance de l'opérateur)		Néant
Étage - Palier	Composant : Revêtements de sol et de murs Partie à sonder : Ensemble de la pièce Description : Sol - parquet Murs - placoplâtre Plafond - placoplâtre Porte(s) en bois Plinthes en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence d'amiante (sur connaissance de l'opérateur)		Néant
Étage - Dégg. 2	Composant : Revêtements de sol et de murs Partie à sonder : Ensemble de la pièce Description : Sol - parquet Murs - placoplâtre Plafond - placoplâtre, bois Porte(s) en bois Plinthes en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence d'amiante (sur connaissance de l'opérateur)		Néant
Étage - wc	Composant : Revêtements de sol et de murs Partie à sonder : Ensemble de la pièce Description : Sol - parquet Murs - placoplâtre Plafond - placoplâtre, bois Porte(s) en bois Plinthes en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence d'amiante (sur connaissance de l'opérateur)		Néant
Étage - Salle de bain	Composant : Revêtements de sol et de murs Partie à sonder : Ensemble de la pièce Description : Sol - parquet Murs - placoplâtre Plafond - placoplâtre, bois Fenêtre(s) en bois Porte(s) en bois Plinthes en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence d'amiante (sur connaissance de l'opérateur)		Néant
Étage - Chambre 1	Composant : Revêtements de sol et de murs Partie à sonder : Ensemble de la pièce Description : Sol - parquet Murs - placoplâtre Plafond - placoplâtre, bois Fenêtre(s) en aluminium bois Porte(s) en bois Plinthes en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence d'amiante (sur connaissance de l'opérateur)		Néant



Étage - Chambre 2	Composant : Revêtements de sol et de murs Partie à sonder : Ensemble de la pièce Description : Sol - parquet Murs - placoplâtre Plafond - placoplâtre, bois Fenêtre(s) en aluminium bois Porte(s) en bois Plinthes en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence d'amiante (sur connaissance de l'opérateur)		Néant
Étage - Chambre 3	Composant : Revêtements de sol et de murs Partie à sonder : Ensemble de la pièce Description : Sol - parquet Murs - placoplâtre Plafond - placoplâtre, bois Fenêtre(s) en aluminium bois Porte(s) en bois Plinthes en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence d'amiante (sur connaissance de l'opérateur)		Néant
Étage - Chambre 4	Composant : Revêtements de sol et de murs Partie à sonder : Ensemble de la pièce Description : Sol - parquet Murs - placoplâtre Plafond - placoplâtre, bois Fenêtre(s) en aluminium bois Porte(s) en bois Plinthes en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence d'amiante (sur connaissance de l'opérateur)		Néant
Dépendance - Chaufferie	Composant : Revêtements de sol et de murs Partie à sonder : Ensemble de la pièce Description : Sol - béton Murs - enduit Plafond - bois Porte(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence d'amiante (sur connaissance de l'opérateur)		Néant
Dépendance - Garage	Composant : Revêtements de sol et de murs Partie à sonder : Ensemble de la pièce Description : Sol - gravier Murs - pierre Plafond - bois Fenêtre(s) en bois Porte(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence d'amiante (sur connaissance de l'opérateur)		Néant
Dépendance - Hangar	Composant : Revêtements de sol et de murs Partie à sonder : Ensemble de la pièce Description : Sol - gravier Murs - pierre Plafond - bois Fenêtre(s) en bois Porte(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence d'amiante (sur connaissance de l'opérateur)		Néant

Liste des matériaux ayant fait l'objet de prélèvements pour analyse : **Voir fiche de cotation en annexe I.1.**

**H. – Conclusion du rapport**

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante.**

Listes des matériaux et produits contenant de l'amiante :

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Photo
Néant	-			

Listes des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante :

Localisation	Identifiant + Description	Justification de non prélèvement	Etat de conservation	Photo
Néant	-			

Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse :

Localisation	Identifiant + Description	Photo
Néant	-	

Mesures d'ordre générales préconisées - devoir de conseil :

**En cas de présence de matériaux et produits contenant de l'amiante dégradés**

Vous pouvez consulter les commentaires particuliers appliqués aux matériaux concernés.

Localisation	Identifiant + Description	Etat de conservation	Mesures d'ordre générales préconisées
Néant	-		

**En cas de présence de flocages ou de calorifugeages ou de faux plafonds contenant de l'amiante****Article R1334-17 :** En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation mentionnée à l'article R. 1334-16, les propriétaires procèdent :

Score 1 - Contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits dans les conditions prévues à l'article R. 1334-16 ; ce contrôle est effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire des résultats du contrôle, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage;

Score 2 - Selon les modalités prévues à l'article R. 1334-18, à une surveillance du niveau d'empoussièrement dans l'atmosphère par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission

Score 3 - Travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 1334-18.

**Article R1334-18 :** Mesures d'empoussièrement

Si le niveau d'empoussièrement est inférieur ou égal à la valeur de 5 fibres par litre, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l'état de conservation des matériaux et produits, dans les conditions prévues à l'article R. 1334-16, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussièrement est supérieur à 5 fibres par litre, les propriétaires procèdent à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, qui doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle. Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en oeuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à 5 fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

**En cas de présence d'autres matériaux et produits contenant de l'amiante**



Vous pouvez consulter les consignes générales de sécurité en annexe I.5.

Dates de visite et d'établissement du constat amiante :

Fait à **Les Gonds**, le **07/03/2011**

**Par : Thierry LANDAIS**

23 Avenue Gambetta  
17100 SAINTES  
Tél. : 05 46 97 61 34  
Fax : 05 46 97 26 30  
Mail : [agence17@e-maidiag.fr](mailto:agence17@e-maidiag.fr)

I. - Annexes au rapport

I.1 - Annexe - Fiche d'identification et de cotation

**Identification des prélèvements :**

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
-	-	-	-	-	


**Conclusions réglementaires :**


En fonction du résultat du repérage obtenu à partir de la grille d'évaluation, les propriétaires procèdent :

- Soit à un contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits (Score 1)
- Soit à des mesures d'empoussièrement (Score 2). Ces mesures sont effectuées par des organismes agréés selon des modalités et conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
- Soit à des mesures conservatoires suivies de travaux (Score 3)

Pour plus d'information, veuillez consulter les « Mesures d'ordre général - Obligations réglementaires »

I.2 - Annexe - Plans, croquis et Photos

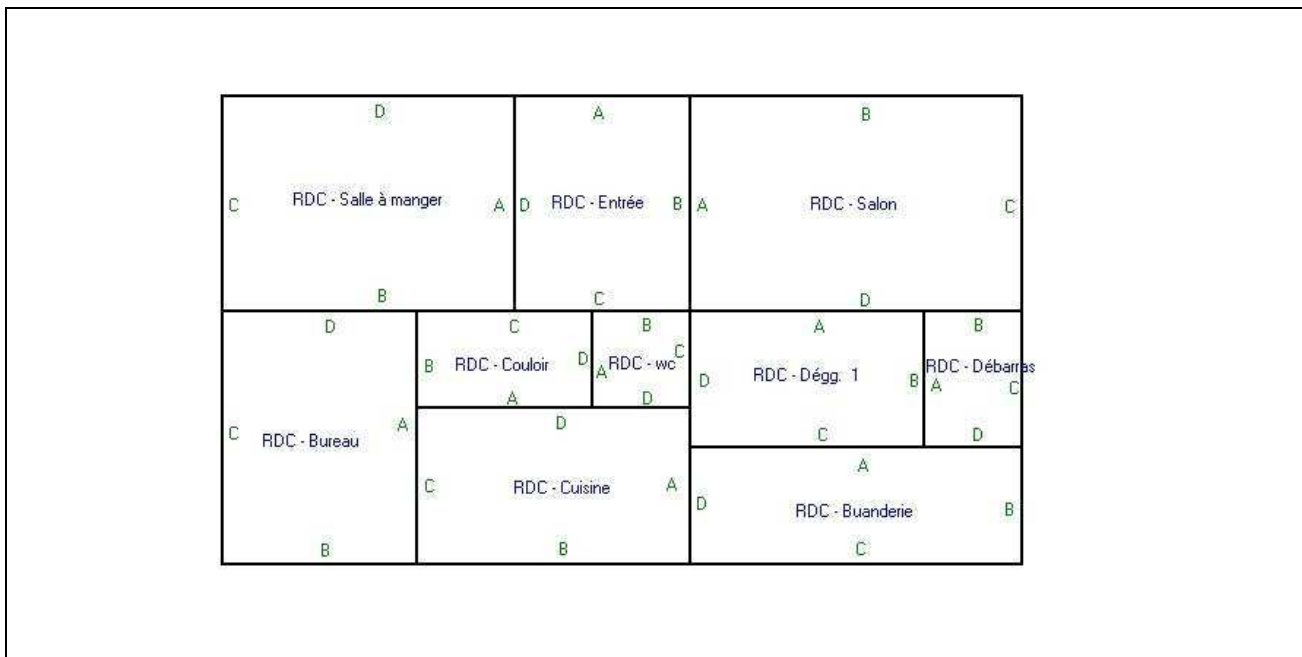

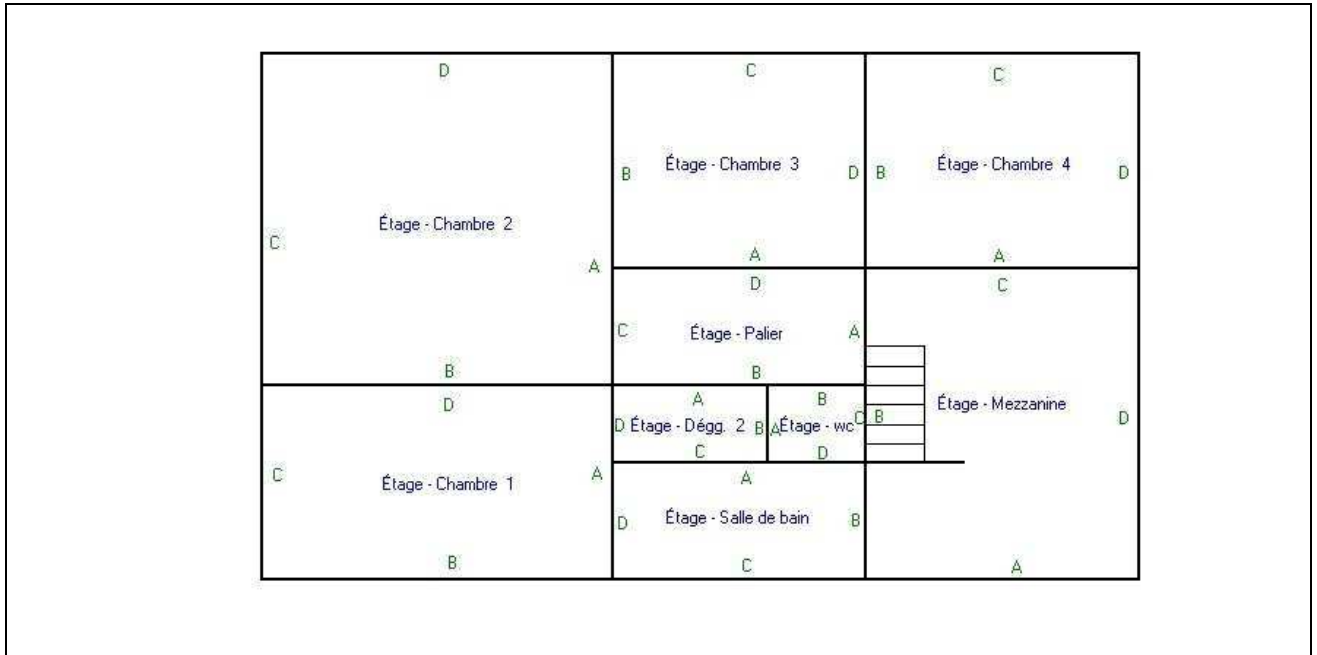

Photos

--	--

I.3 - Annexe - Procès Verbaux d'analyse

**Aucun rapport d'essai n'a été fourni ou n'est disponible**



I.4 - Annexe - Etat de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante

**Grilles d'évaluation de l'état de conservation des flocages, calorifugeages et faux plafonds**

N° Matériau ou Produit	Etat de dégradation	Protection rapportée du matériau	Exposition du produit aux circulations d'air	Exposition du produit aux chocs et vibrations	Résultat
Néant	-	-	-	-	-

**Critères d'évaluation de l'état de conservation des flocages, calorifugeages et faux plafonds**

1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air

<b>Fort</b>	<b>Moyen</b>	<b>Faible</b>
<p>1° Il n'existe pas de système spécifique de ventilation, la pièce ou la zone homogène évaluée est ventilée par ouverture des fenêtres. ou</p> <p>2° Le faux plafond se trouve dans un local qui présente une (ou plusieurs) façade(s) ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de créer des situations à forts courants d'air, ou</p> <p>3° Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet d'air est telle que celui-ci affecte directement le faux plafond contenant de l'amiante.</p>	<p>1° Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet est telle que celui-ci n'affecte pas directement le faux plafond contenant de l'amiante, ou</p> <p>2° Il existe un système de ventilation avec reprise(s) d'air au niveau du faux plafonds (système de ventilation à double flux).</p>	<p>1° Il n'existe ni ouvrant ni système de ventilation spécifique dans la pièce ou la zone évaluée, ou</p> <p>2° Il existe dans la pièce ou la zone évaluée, un système de ventilation par extraction dont la reprise d'air est éloignée du faux plafond contenant de l'amiante.</p>

2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations

<b>Fort</b>	<b>Moyen</b>	<b>Faible</b>
L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme forte dans les situations où l'activité dans le local ou à l'extérieur engendre des vibrations, ou rend possible les chocs directs avec le faux plafond contenant de l'amiante (ex : hall industriel, gymnase, discothèque...).	L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme moyenne dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques mais se trouve dans un lieu très fréquenté (ex : supermarché, piscine, théâtre,...).	L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme faible dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques, n'est pas susceptible d'être dégradé par les occupants ou se trouve dans un local utilisé à des activités tertiaires passives.

**Critères d'évaluation de l'état de conservation des autres matériaux**

<b>Type de produit ou matériau</b>	<b>Indicateurs visuels de dégradation</b>
Plaques cartonnées	Bords de plaques entamés, présence de fractures, déchirures ou percements, auréoles dues à des fuites
Panneaux fibreux rigides	Présence de fractures ou percements, érosion importante
Revêtements par projection de produits pâteux	Présence de fractures, éclats ou percements, érosion importante due à des frottements, chute de produit et dépôt de poussière sur le sol
Revêtements de sol vinyliques sur carton amianté.	Couche supérieure trouée ou déchirée et carton amianté visible, érosion importante
Revêtement de sol type dalle vinyle amiante	Présence de craquelure, fractures, faïencage, érosion importante, dalles enlevées
Mousses isolantes de calfeutrement	Chute de matériau
Produits en amiante-ciment type plaques	Fissures, délitage, cassures
Produits en amiante-ciment type canalisations	Fissures, cassures
Portes coupe-feu	Enveloppe de la porte perforée laissant apparaître l'isolant amianté, dépôt de poussière sur le sol dû à des frottements
Clapets et volets coupe-feu	Enveloppe perforée laissant apparaître l'isolant amianté, traces d'érosion dues à des frottements

## I.5 - Annexe - Consignes générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en oeuvre de mesures de précaution adaptées et proportionnées pour limiter le risque d'exposition des occupants et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Ces mesures doivent être inscrites sous forme de consignes de sécurité dans le dossier technique « amiante » et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application de l'article 10-2 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié. Ces consignes doivent également être portées à connaissance de toute personne susceptible d'intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits repérés. Les consignes générales de sécurité définies ci-après constituent une base minimale. Le propriétaire (ou le gestionnaire) de l'immeuble concerné doit l'adapter pour tenir compte des particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation. Lorsque des travaux sont programmés, les consignes générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Les consignes générales de sécurité données ci-après correspondent à des matériaux et produits en bon état de conservation. Il convient donc de veiller au bon état des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de prendre en compte, le cas échéant, les situations d'usure anormale ou de dégradation. Ces situations peuvent faire l'objet d'une expertise par un opérateur qualifié, selon les critères fournis en annexe I du présent arrêté.

### 1. Informations générales

Respirer des fibres d'amiante est dangereux pour la santé. L'inhalation de ces fibres est une cause de pathologies graves (dont les cancers du poumon et de la plèvre). Les matériaux contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure anormale ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. Il est recommandé aux particuliers d'éviter toute intervention directe sur des matériaux friables contenant de l'amiante (flocages, calorifugeages, cartons d'amiante, éléments en amiante tissé ou tressé, mousse isolante de calfeutrement...) et d'avoir recours, dans de telles situations, à des professionnels (cf. point 2 ci-dessous).

### 2. Information des professionnels

Professionnels : attention, les consignes générales de sécurité mentionnées ci-après sont avant tout destinées aux particuliers. Les mesures renforcées vous concernant sont fixées par la réglementation relative à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante. Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés peuvent vous être fournis par les directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DRTEFP), les services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) et l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBT).

### 3. Consignes générales de sécurité

#### A. - Consignes générales de sécurité (visant à réduire l'exposition aux poussières d'amiante)

Lors d'interventions sur (ou à proximité) des matériaux contenant de l'amiante, il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières pour vous et votre voisinage.

L'émission de poussières doit être limitée, par exemple en cas de :

- manipulation et manutention de matériaux non friables contenant de l'amiante (comme le remplacement de joints ou encore la manutention d'éléments en amiante-ciment) ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau friable en bon état (flocage ou calorifugeage), comme par exemple le déplacement de quelques éléments de faux plafonds sans amiante sous une dalle floquée, d'interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante ;
- travaux directs sur un matériau compact (amiante-ciment, enduits, joints, dalles...), comme le perçage ou encore la découpe d'éléments en amiante-ciment ;
- déplacement local d'éléments d'un faux plafond rigide contenant du carton d'amiante avec des parements.  
L'émission de poussières peut être limitée :
  - par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante (en tenant compte du risque électrique), afin d'abaisser le taux d'émission de poussière ;
  - en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

#### Le port d'équipements de protection est recommandé

Des demi masques filtrants (type FFP 3 conformes à la norme européenne EN 149) permettent de réduire l'inhalation de fibres d'amiante. Ces masques doivent être jetés après utilisation. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées à la fin de chaque utilisation. De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

#### B. - Consignes générales de sécurité (relatives à la gestion des déchets contenant de l'amiante)

##### Stockage des déchets sur le site

Seuls les matériaux où l'amiante est fortement lié (tels que l'amiante-ciment ou les dalles de sol, par exemple) peuvent être stockés temporairement sur le chantier. Le site de stockage doit être aménagé de manière à éviter l'envol et la migration de fibres. Son accès doit être interdit aux personnes autres que le personnel de l'entreprise de travaux. Les matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante (comme les flocages, calorifugeages et cartons d'amiante) doivent être placés en sacs étanches puis transférés dès leur sortie de la zone de confinement vers les sites adéquats.

##### Élimination des déchets

Les matériaux où l'amiante est fortement lié (tels que l'amiante-ciment, les dalles de sol, clapets et volets coupe-feu) doivent être éliminés, soit en installations de stockage pour déchets ménagers et assimilés soit en décharges pour déchets inertes pourvues, dans les deux cas, d'alvéoles spécifiques pour les déchets contenant de l'amiante lié. Ces déchets sont conditionnés en sacs étanches, type grands récipients pour vrac (GRV) ou sur palettes filmées. Les matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante (comme les flocages, calorifugeages et cartons d'amiante) et les matériaux dégradés doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. Ces déchets sont conditionnés en doubles sacs étanches scellés. Dans les deux cas, le propriétaire ou son mandataire remplit le cadre qui lui est destiné sur le bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA n° 11861\*01). Il reçoit l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

##### Élimination des déchets connexes

Les déchets autres que les déchets de matériaux, tels que les équipements de protection, les déchets de matériels (filtres, par exemple) et les déchets issus du nettoyage sont éliminés suivant la même procédure que celle décrite pour les matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante.

## Certificat de surface privative

Numéro de dossier : 2101340/070311  
Date du repérage : 07/03/2011  
Heure d'arrivée :  
Durée du repérage : 02h35

Désignation du ou des bâtiments	Désignation du propriétaire
Localisation du ou des bâtiments : Département : <b>17100</b> Commune : <b>Les Gonds</b> Adresse : <b>14 rue Molière</b>	Désignation du client : Nom et prénom: <b>M &amp; Mme HILLAIRET ( réf: 2101340 )</b> Adresse : <b>14 rue Molière</b> <b>17100 Les Gonds</b>

Donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé)	Repérage
Nom et prénom: <b>Cabinet BOISSEAU - ROUDET -</b> Adresse : <b>87, avenue Gambetta 17100 SAINTES</b>	Descriptif du bien :

Désignation de l'opérateur de diagnostic
Nom et prénom: <b>Thierry LANDAIS</b> Raison sociale et nom de l'entreprise : <b>SARL SDH</b> Adresse : <b>23 avenue Gambetta, 17100 SAINTES</b> Numéro SIRET : <b>504 761 248 00013</b> Désignation de la compagnie d'assurance : <b>Generali Assurances</b>

Superficie privative en m <sup>2</sup> du lot
---

**Surface habitable totale : 274,44 m<sup>2</sup> (deux cent soixante-quatorze mètres carrés quarante-quatre)**

Résultat du repérage
----------------------

Date du repérage : **07/03/2011**

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :

**Néant**

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :

**M HILLAIRET ( réf: 2101340 ) et Mtre MORIN**



Tableau récapitulatif des surfaces de chaque pièces :

Parties de l'immeuble bâties visitées	Superficie habitable	Non habitable
RDC - Entrée	21,18	0,00
RDC - Salle à manger	28,30	0,00
RDC - Salon	25,65	0,00
RDC - Dégg. 1	8,90	0,00
RDC - Débarras	5,70	0,00
RDC - Buanderie	13,48	0,00
RDC - Cuisine	16,63	0,00
RDC - Couloir	3,03	0,00
RDC - wc	1,73	0,00
RDC - Bureau	15,29	0,00
Étage - Mezzanine	24,55	0,00
Étage - Palier	4,61	0,00
Étage - Dégg. 2	2,14	0,00
Étage - wc	1,36	0,00
Étage - Salle de bain	12,60	0,00
Étage - Chambre 1	20,05	0,00
Étage - Chambre 2	28,47	0,00
Étage - Chambre 3	16,38	0,00
Étage - Chambre 4	24,39	0,00
Dépendance - Chaufferie	0,00	17,35
Dépendance - Garage	0,00	36,73
Dépendance - Hangar	0,00	93,60

Superficie privative en m<sup>2</sup> du lot :**Surface Habitable totale : 274,44 m<sup>2</sup> (deux cent soixante-quatorze mètres carrés quarante-quatre)**Fait à **Les Gonds**, le **07/03/2011****Par : Thierry LANDAIS**

23 Avenue Gambetta  
17100 SAINTES  
Tél. : 05 46 97 61 34  
Fax : 05 46 97 26 30  
Mail : [agence17@e-maidiag.fr](mailto:agence17@e-maidiag.fr)

## Constat de risque d'exposition au plomb CREP

Numéro de dossier : 2101340/070311  
 Norme méthodologique employée : AFNOR NF XP 46-030  
 Date du repérage : 07/03/2011  
 Heure d'arrivée :  
 Durée du repérage : 02h35

### Rappel du cadre réglementaire et des objectifs du CREP

Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP), défini à l'Article L.1334-5 du code de la santé publique, consiste à mesurer la concentration en plomb de tous les revêtements du bien concerné, afin d'identifier ceux contenant du plomb, qu'ils soient dégradés ou non, à décrire leur état de conservation et à repérer, le cas échéant, les facteurs de dégradation du bâti permettant d'identifier les situations d'insalubrité.

Les résultats du CREP doivent permettre de connaître non seulement le risque immédiat lié à la présence de revêtements dégradés contenant du plomb (qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles pouvant être ingérées par un enfant), mais aussi le risque potentiel lié à la présence de revêtements en bon état contenant du plomb (encore non accessible).

Quand le CREP est réalisé en application des Articles L.1334-6 et L.1334-7, il porte uniquement sur les revêtements privatifs d'un logement, y compris les revêtements extérieurs au logement (volet, portail, grille, ...)

Quand le CREP est réalisé en application de l'Article L.1334-8, seuls les revêtements des parties communes sont concernés (sans omettre, par exemple, la partie extérieure de la porte palière).

La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP.

Si le bien immobilier concerné est affecté en partie à des usages autres que l'habitation, le CREP ne porte que sur les parties affectées à l'habitation. Dans les locaux annexes de l'habitation, le CREP porte sur ceux qui sont destinés à un usage courant, tels que la buanderie.

### Le CREP suivant concerne :

X	Les parties privatives
	Les parties occupées
	Les parties communes d'un immeuble

X	Avant la vente
	Avant la mise en location
	Avant travaux <i>N.B. : Les travaux visés sont définis dans l'arrêté du 25 avril 2006 relatif aux travaux en parties communes nécessitant l'établissement d'un CREP</i>

### Du bien immobilier :

Adresse du bien immobilier	
Adresse :	<b>14 rue Molière</b>
Département :	<b>17100</b>
Commune :	<b>Les Gonds</b>
Désignation et situation du ou des lots de copropriété :	

Appartenant à :	
Nom et prénom:	<b>M &amp; Mme HILLAIRET ( réf: 2101340 )</b>
Adresse :	<b>14 rue Molière 17100 Les Gonds</b>

Ce Constat de Risque d'Exposition au Plomb a été rédigé par David DEGOUVE le **07/03/2011** conformément à la norme NF X 46-030 «Diagnostic plomb — Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb».



## SOMMAIRE

1 Rappel de la commande et des références réglementaires	3
2 Renseignements concernant la mission	3
2.1 L'auteur du constat	3
2.2 L'appareil à fluorescence X	3
2.3 Le laboratoire d'analyse éventuel	4
2.4 Le bien objet de la mission	4
3 Méthodologie employée	5
3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence X	5
3.2 Stratégie de mesurage	5
3.3 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire	5
4 Présentation des résultats	6
5 Résultats des mesures	6
6 Conclusion	12
6.1 Classement des unités de diagnostic	13
6.2 Recommandations au propriétaire	13
6.3 Commentaires	14
6.4 Facteurs de dégradation du bâti	14
6.5 Transmission du constat au Préfet	14
7 Obligations d'informations pour les propriétaires	14
8 Information sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb	15
8.1 Textes de référence	15
8.2 Ressources documentaires	16
9 Annexes :	16
9.1 Notice d'information (2 pages)	16
9.2 Croquis	17
9.3 Analyses chimiques du laboratoire	18

**Nombre de pages de rapport : 18**

### Liste des documents annexes :

- Notice d'information (2 pages) ;
- Croquis ;
- Rapport d'analyses chimiques en laboratoire, le cas échéant.

**Nombre de pages d'annexes : 3**

**1 Rappel de la commande et des références réglementaires**

Réalisation d'un constat de risque d'exposition au plomb (CREP) :

Dans les parties privatives du bien décrit ci-après en prévision de sa vente ( en application de l'Article L.1334-6 du code de la santé publique) ou de sa mise en location (en application de l'Article L.1334-7 du code de la santé publique)

**2 Renseignements concernant la mission**

Nom et prénom du commanditaire de la mission : Cabinet BOISSEAU - ROUDET -  
Adresse : 87, avenue Gambetta 17100 SAINTES

**2.1 L'auteur du constat**

Nom et prénom de l'auteur du constat	<b>Thierry LANDAIS</b>
N° de certificat de certification	<b>07017899 le 15/06/2008</b>
Nom de l'organisme de qualification accrédité par le COFRAC	<b>AFAQ CERTIFICATION</b>
Organisme d'assurance professionnelle	<b>Generali Assurances</b>
N° de contrat d'assurance	<b>AL169975 / date de validité : 31/12/2011</b>

**2.2 L'appareil à fluorescence X**

Nom du fabricant de l'appareil	<b>PROTEC</b>	
Modèle de l'appareil	<b>LPA 1</b>	
N° de série de l'appareil	<b>3072</b>	
Nature du radionucléide	<b>57 Co</b>	
Date du dernier chargement de la source	<b>09/07/2008</b>	Activité à cette date : <b>444 Mbq</b>
Autorisation ASN (DGSNR)	<b>N° T850223</b>	Date d'autorisation <b>18/06/2008</b>
	Date de fin de validité de l'autorisation <b>17/06/2013</b>	
Nom du titulaire de l'autorisation ASN (DGSNR)	<b>BERTHET Jean-Louis</b>	
Nom de la Personne Compétente en Radioprotection (PCR)	<b>BERTHET Jean-louis</b>	

**Etalon : RMD**

<b>Vérification de la justesse de l'appareil</b>	<b>n° de mesure</b>	<b>Date de la vérification</b>	<b>Concentration (mg/cm<sup>2</sup>)</b>

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil.

En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.



## 2.3 Le laboratoire d'analyse éventuel

Nom du laboratoire d'analyse	
Nom du contact	
Coordonnées	
Référence du rapport d'essai	
Date d'envoi des prélèvements	
Date de réception des résultats	

## 2.4 Le bien objet de la mission

Adresse du bien immobilier	<b>14 rue Molière 17100 Les Gonds</b>	
Description de l'ensemble immobilier	<b>Habitation (maisons individuelles)</b>	
Année de construction		
Localisation du bien objet de la mission		
Nom et coordonnées du propriétaire ou du syndicat de copropriété (dans le cas du CREP sur parties communes)	<b>M &amp; Mme HILLAIRET ( réf: 2101340 ) 14 rue Molière 17100 Les Gonds</b>	
L'occupant est :	<b>Le propriétaire</b>	
Nom de l'occupant, si différent du propriétaire		
Présence et nombre d'enfants mineurs, dont des enfants de moins de 6 ans	<b>NON</b>	Nombre total :
		Nombre d'enfants de moins de 6 ans :
Date(s) de la visite faisant l'objet du CREP	<b>07/03/2011</b>	
Croquis du bien immobilier objet de la mission	<b>Voir annexe n° 9.2</b>	

Liste des locaux visités :

**RDC - Entrée,  
RDC - Salle à manger,  
RDC - Salon,  
RDC - Dégg. 1,  
RDC - Débarras,  
RDC - Buanderie,  
RDC - Cuisine,  
RDC - Couloir,  
RDC - wc,  
RDC - Bureau,  
Étage - Mezzanine,**

**Étage - Palier,  
Étage - Dégg. 2,  
Étage - wc,  
Étage - Salle de bain,  
Étage - Chambre 1,  
Étage - Chambre 2,  
Étage - Chambre 3,  
Étage - Chambre 4,  
Dépendance - Chaufferie,  
Dépendance - Garage,  
Dépendance - Hangar**

Liste des locaux non visités (avec justification)

**Étage - Comble habitable (charpente) (en partie plafonnée sous rampant),  
Étage - Comble non habitable (Absence de trappe de visite)**



### 3 Méthodologie employée

La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revêtements ont été réalisées selon la norme NF X 46-030 «*Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb*». Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées à l'aide d'un appareil à fluorescence X (XRF) à lecture directe permettant d'analyser au moins une raie K du spectre de fluorescence du plomb, et sont exprimées en mg/cm<sup>2</sup>.

Les éléments de construction de facture récente ou clairement identifiables comme postérieurs au 1er janvier 1949 ne sont pas mesurés, à l'exception des huisseries ou autres éléments métalliques tels que volets, grilles, ... (ceci afin d'identifier la présence éventuelle de minium de plomb).

#### 3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence X

Les mesures par fluorescence X effectuées sur des revêtements sont interprétées en fonction de la valeur de référence fixée par l'arrêté du 25 avril 2006 relatif au constat de risque d'exposition au plomb (article 3) : 1 mg/cm<sup>2</sup>.

#### 3.2 Stratégie de mesurage

Sur chaque unité de diagnostic recouverte d'un revêtement, l'auteur du constat effectue :

- 1 seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm<sup>2</sup>) ;
- 2 mesures si la première ne montre pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm<sup>2</sup>) ;
- 3 mesures si les deux premières ne montrent pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm<sup>2</sup>), mais que des unités de diagnostic du même type ont été mesurées avec une concentration en plomb supérieure ou égale à ce seuil dans un même local.

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs.

#### 3.3 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

À titre exceptionnel, l'auteur du constat tel que défini à l'Article R.1334-11 du code de la santé publique peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la norme NF X 46-031 «*Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb*», dans les cas suivants :

- lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X ;
- lorsque dans un même local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm<sup>2</sup>), mais aucune mesure n'est supérieure à 2 mg/cm<sup>2</sup> ;
- lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision de l'appareil.

Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de la norme NF X 46-030 «*Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb*» précitée sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

Dans ce dernier cas, et quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g.



## 4 Présentation des résultats

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre ;
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.

Concentration en plomb	Nature des dégradations	Classement
< seuils		0
> seuils	Non dégradé ou non visible	1
	Etat d'usage	2
	Dégradé	3

## 5 Résultats des mesures

	Total UD	Non mesurées	Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3
0	1	0 (0 %)	1 (100 %)	-	-	-
Entrée	13	0 (0 %)	8 (62 %)	-	-	5 (38 %)
Salle à manger	11	0 (0 %)	9 (82 %)	-	-	2 (18 %)
Salon	18	0 (0 %)	15 (83 %)	-	-	3 (17 %)
Dégagement	25	0 (0 %)	24 (96 %)	-	1 (4 %)	-
Débarras	7	0 (0 %)	7 (100 %)	-	-	-
Buanderie	14	0 (0 %)	14 (100 %)	-	-	-
Cuisine	16	0 (0 %)	16 (100 %)	-	-	-
Couloir	12	0 (0 %)	11 (92 %)	-	-	1 (8 %)
WC	13	0 (0 %)	13 (100 %)	-	-	-
Bureau	12	0 (0 %)	12 (100 %)	-	-	-
Mezzanine	10	0 (0 %)	10 (100 %)	-	-	-
Palier 1	10	0 (0 %)	9 (90 %)	-	-	1 (10 %)
Salle de bains	7	0 (0 %)	7 (100 %)	-	-	-
Chambre 1	7	0 (0 %)	7 (100 %)	-	-	-

# Constat de risque d'exposition au plomb n° 2101340/070311



Chambre 2	17	0 (0 %)	16 (94 %)	-	1 (6 %)	-
Chambre 3	13	0 (0 %)	12 (92 %)	-	1 (8 %)	-
Chambre 4	17	0 (0 %)	15 (88 %)	-	2 (12 %)	-

## 0

Nombre d'unités de diagnostic : 1 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Repère	Num UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Nature de la dégradation	Classement UD	Observation
0001	0	0001	Calibrage	0	0		1	0	0	

## Entrée

Nombre d'unités de diagnostic : 13 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 5 soit 38 %

N°	Repère	Num UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Nature de la dégradation	Classement UD	Observation
0002	A	0002	Mur	Enduit	Peinture		0,0	0	0	
0003	A	0002	Mur	Enduit	Peinture		0,0	0	0	
0004	B	0003	Mur	Pierre	<Aucun>		0,1	0	0	
0005	C	0004	Mur	Pierre	<Aucun>		0,1	0	0	
0006	D	0005	Mur	Pierre	<Aucun>		0,0	0	0	
0007	0	0006	Plafond	Bois	Peinture		0,0	0	0	
0008	0	0006	Plafond	Bois	Peinture		0,0	0	0	
0009	A	0007	Porte cadre	Bois	Peinture		6,6	Dégradé	3	Mesure positive dégradée
0010	A	0008	Porte ouvrant	Bois	Peinture		7,4	Dégradé	3	Mesure positive dégradée
0011	A	0009	Porte ouvrant ext	Bois	Peinture		7,3	Dégradé	3	Mesure positive dégradée
0012	B	0010	Porte cadre	Bois	<Aucun>		0,0	0	0	
0013	B	0011	Porte ouvrant	Bois	Peinture		8,6	Dégradé	3	Mesure positive dégradée
0014	C	0012	Porte ouvrant	Bois	Peinture		7,4	Dégradé	3	Mesure positive dégradée
0015	D	0013	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,0	0	0	
0016	D	0013	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,1	0	0	
0017	D	0014	Porte cadre	Bois	Peinture		0,1	0	0	
0018	D	0014	Porte cadre	Bois	Peinture		0,0	0	0	

## Salle à manger

Nombre d'unités de diagnostic : 11 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 2 soit 18 %

N°	Repère	Num UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Nature de la dégradation	Classement UD	Observation
0019	A	0015	Mur	Pierre	<Aucun>		0,0	0	0	
0020	B	0016	Mur	Pierre	<Aucun>		0,0	0	0	
0021	C	0017	Mur	Placoplatre	Peinture		0,0	0	0	
0022	C	0017	Mur	Placoplatre	Peinture		0,1	0	0	
0023	D	0018	Mur	Placoplatre	Peinture		0,1	0	0	
0024	D	0018	Mur	Placoplatre	Peinture		0,0	0	0	
0025	0	0019	Plancher haut	Bois	Peinture		0,0	0	0	
0026	0	0019	Plancher haut	Bois	Peinture		0,0	0	0	
0027	A	0020	Porte cadre	Bois	Peinture		0,0	0	0	
0028	A	0020	Porte cadre	Bois	Peinture		0,1	0	0	
0029	A	0021	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,1	0	0	
0030	A	0021	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,0	0	0	
0031	D	0022	Fenêtre ouvrant	Bois	<Aucun>		0,0	0	0	
0032	D	0023	Fenêtre volet	Bois	Peinture		5,9	Dégradé	3	Mesure positive dégradée
0033	D	0024	Fenêtre ouvrant 2	Bois	<Aucun>		0,0	0	0	
0034	D	0025	Fenêtre volet 2	Bois	Peinture		5,6	Dégradé	3	Mesure positive dégradée

## Salon

Nombre d'unités de diagnostic : 18 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 3 soit 17 %

N°	Repère	Num UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Nature de la dégradation	Classement UD	Observation
0035	A	0026	Mur	Pierre	<Aucun>		0,1	0	0	
0036	B	0027	Mur	Platre	Peinture		0,0	0	0	
0037	B	0027	Mur	Platre	Peinture		0,0	0	0	
0038	C	0028	Mur	Platre	Peinture		0,0	0	0	
0039	C	0028	Mur	Platre	Peinture		0,0	0	0	
0040	D	0029	Mur	Pierre	<Aucun>		0,1	0	0	
0041	D	0030	Plafond	Bois	Peinture		0,1	0	0	
0042	D	0030	Plafond	Bois	Peinture		0,0	0	0	
0043	0	0031	Plinthe	Bois	vernis		0,0	0	0	
0044	0	0031	Plinthe	Bois	vernis		0,0	0	0	
0045	A	0032	Porte cadre	Bois	<Aucun>		0,0	0	0	
0046	A	0033	Porte ouvrant	Bois	Peinture		8,3	Dégradé	3	Mesure positive dégradée
0047	D	0034	Porte cadre	Bois	Peinture		0,1	0	0	
0048	D	0034	Porte cadre	Bois	Peinture		0,0	0	0	

# Constat de risque d'exposition au plomb n° 2101340/070311



N°	Repère	Num UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Nature de la dégradation	Classement UD	Observation
0049	D	0035	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,0	0	0	
0050	D	0035	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,0	0	0	
0051	B	0036	Fenêtre cadre	Bois	Peinture		0,0	0	0	
0052	B	0036	Fenêtre cadre	Bois	Peinture		0,1	0	0	
0053	B	0037	Fenêtre ouvrant	Bois	Peinture		0,1	0	0	
0054	B	0037	Fenêtre ouvrant	Bois	Peinture		0,0	0	0	
0055	B	0038	Fenêtre volet	Bois	Peinture		7,5	Dégradé	3	Mesure positive dégradée
0056	B	0039	Fenêtre cadre	Bois	Peinture		0,0	0	0	
0057	B	0039	Fenêtre cadre	Bois	Peinture		0,0	0	0	
0058	B	0040	Fenêtre ouvrant	Bois	Peinture		0,1	0	0	
0059	B	0040	Fenêtre ouvrant	Bois	Peinture		0,1	0	0	
0060	B	0041	Fenêtre volet	Bois	Peinture		7,6	Dégradé	3	Mesure positive dégradée
0061	C	0042	Porte cadre	Bois	Peinture		0,0	0	0	
0062	C	0042	Porte cadre	Bois	Peinture		0,0	0	0	
0063	C	0043	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,0	0	0	
0064	C	0043	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,1	0	0	

## Dégagement

Nombre d'unités de diagnostic : 25 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Repère	Num UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Nature de la dégradation	Classement UD	Observation
0065	A	0044	Mur	Pierre	<Aucun>		0,1	0	0	
0066	B	0045	Mur	Platre	Peinture		0,0	0	0	
0067	B	0045	Mur	Platre	Peinture		0,0	0	0	
0068	C	0046	Mur	Pierre	<Aucun>		0,0	0	0	
0069	D	0047	Mur	Pierre	<Aucun>		0,0	0	0	
0070	O	0048	Plafond	Bois	vernis		0,1	0	0	
0071	A	0049	Porte cadre	Bois	Peinture		0,1	0	0	
0072	A	0049	Porte cadre	Bois	Peinture		0,0	0	0	
0073	A	0050	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,0	0	0	
0074	A	0050	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,0	0	0	
0075	B	0051	Porte cadre	Bois	Peinture		0,0	0	0	
0076	B	0051	Porte cadre	Bois	Peinture		0,1	0	0	
0077	B	0052	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,1	0	0	
0078	B	0052	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,0	0	0	
0079	C	0053	Porte ouvrant	Bois	Peinture		5,7	Etat d'usage	2	
0080	O	0054	Marches	Bois	vernis		0,0	0	0	
0081	O	0055	Main courante	Bois	vernis		0,0	0	0	
0082	O	0056	Balustres	Bois	vernis		0,1	0	0	
0237	A	0145	Mur	Placoplatre	Peinture		0,0	0	0	
0238	A	0145	Mur	Placoplatre	Peinture		0,1	0	0	
0239	B	0146	Mur	Placoplatre	Peinture		0,1	0	0	
0240	B	0146	Mur	Placoplatre	Peinture		0,0	0	0	
0241	C	0147	Mur	Placoplatre	Peinture		0,0	0	0	
0242	C	0147	Mur	Placoplatre	Peinture		0,0	0	0	
0243	D	0148	Mur	Placoplatre	Peinture		0,0	0	0	
0244	D	0148	Mur	Placoplatre	Peinture		0,1	0	0	
0245	O	0149	Plafond	Placoplatre	Peinture		0,1	0	0	
0246	O	0149	Plafond	Placoplatre	Peinture		0,0	0	0	
0247	A	0150	Plinthe	Bois	<Aucun>		0,0	0	0	
0248	B	0151	Porte cadre	Bois	Peinture		0,0	0	0	
0249	B	0151	Porte cadre	Bois	Peinture		0,0	0	0	
0250	B	0152	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,1	0	0	
0251	B	0152	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,1	0	0	
0252	C	0153	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,0	0	0	
0253	C	0153	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,0	0	0	
0254	C	0154	Porte cadre	Bois	Peinture		0,0	0	0	
0255	C	0154	Porte cadre	Bois	Peinture		0,0	0	0	
0256	D	0155	Porte cadre	Bois	Peinture		0,1	0	0	
0257	D	0155	Porte cadre	Bois	Peinture		0,1	0	0	
0258	D	0156	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,0	0	0	
0259	D	0156	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,0	0	0	
0260	D	0156	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,0	0	0	

## Débaras

Nombre d'unités de diagnostic : 7 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Repère	Num UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Nature de la dégradation	Classement UD	Observation
0083	A	0057	Mur	Placoplatre	<Aucun>		0,1	0	0	
0084	B	0058	Mur	Pierre	<Aucun>		0,0	0	0	
0085	C	0059	Mur	Pierre	<Aucun>		0,0	0	0	
0086	D	0060	Mur	Pierre	<Aucun>		0,0	0	0	
0087	D	0061	Plafond	Bois	<Aucun>		0,0	0	0	
0088	A	0062	Porte cadre	Bois	Peinture		0,1	0	0	
0089	A	0062	Porte cadre	Bois	Peinture		0,1	0	0	
0090	A	0063	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,0	0	0	
0091	A	0063	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,0	0	0	

## Buanderie

Nombre d'unités de diagnostic : 14 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Repère	Num UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Nature de la dégradation	Classement UD	Observation
----	--------	--------	---------------------	----------	---------------------	---------------------	-----------------	--------------------------	---------------	-------------

# Constat de risque d'exposition au plomb n° 2101340/070311



N°	Repère	Num UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Nature de la dégradation	Classement UD	Observation
0092	A	0064	Mur	Pierre	<Aucun>		0,0	0	0	
0093	B	0065	Mur	Platre	Peinture		0,0	0	0	
0094	B	0065	Mur	Platre	Peinture		0,1	0	0	
0095	C	0066	Mur	Platre	Peinture		0,1	0	0	
0096	C	0066	Mur	Platre	Peinture		0,0	0	0	
0097	D	0067	Mur	Platre	Peinture		0,0	0	0	
0098	D	0067	Mur	Platre	Peinture		0,0	0	0	
0099	0	0068	Plafond	Bois	verniss		0,0	0	0	
0100	A	0069	Porte ouvrant	Bois	<Aucun>		0,1	0	0	
0101	B	0070	Porte cadre	Bois	Peinture		0,1	0	0	
0102	B	0070	Porte cadre	Bois	Peinture		0,0	0	0	
0103	C	0071	Porte cadre	Bois	Peinture		0,0	0	0	
0104	C	0071	Porte cadre	Bois	Peinture		0,0	0	0	
0105	D	0072	Porte cadre	Bois	Peinture		0,0	0	0	
0106	D	0072	Porte cadre	Bois	Peinture		0,1	0	0	
0107	B	0073	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,1	0	0	
0108	B	0073	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,0	0	0	
0109	C	0074	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,0	0	0	
0110	C	0074	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,0	0	0	
0111	C	0075	Porte cadre ext	Bois	Peinture		0,0	0	0	
0112	C	0075	Porte cadre ext	Bois	Peinture		0,1	0	0	
0113	C	0076	Porte ouvrant ext	Bois	Peinture		0,1	0	0	
0114	C	0076	Porte ouvrant ext	Bois	Peinture		0,0	0	0	
0115	D	0077	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,0	0	0	
0116	D	0077	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,0	0	0	

## Cuisine

Nombre d'unités de diagnostic : 16 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Repère	Num UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Nature de la dégradation	Classement UD	Observation
0117	A	0078	Mur	Platre	Peinture		0,0	0	0	
0118	A	0078	Mur	Platre	Peinture		0,1	0	0	
0119	B	0079	Mur	Platre	Peinture		0,1	0	0	
0120	B	0079	Mur	Platre	Peinture		0,0	0	0	
0121	C	0080	Mur	Platre	Peinture		0,0	0	0	
0122	C	0080	Mur	Platre	Peinture		0,0	0	0	
0123	D	0081	Mur	Platre	Peinture		0,0	0	0	
0124	D	0081	Mur	Platre	Peinture		0,1	0	0	
0125	0	0082	Plafond	Bois	verniss		0,1	0	0	
0126	0	0082	Plafond	Bois	verniss		0,0	0	0	
0127	0	0083	Plinthe	Bois	verniss		0,0	0	0	
0128	0	0083	Plinthe	Bois	verniss		0,0	0	0	
0129	A	0084	Porte cadre	Bois	Peinture		0,0	0	0	
0130	A	0084	Porte cadre	Bois	Peinture		0,1	0	0	
0131	A	0085	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,1	0	0	
0132	A	0085	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,0	0	0	
0133	B	0086	Porte cadre	Bois	verniss		0,0	0	0	
0134	B	0086	Porte cadre	Bois	verniss		0,0	0	0	
0135	B	0087	Porte ouvrant	Bois	verniss		0,0	0	0	
0136	B	0087	Porte ouvrant	Bois	verniss		0,1	0	0	
0137	D	0088	Porte cadre	Bois	Peinture		0,1	0	0	
0138	D	0088	Porte cadre	Bois	Peinture		0,0	0	0	
0139	D	0089	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,0	0	0	
0140	D	0089	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,0	0	0	
0141	B	0090	Fenêtre cadre	Bois	verniss		0,0	0	0	
0142	B	0091	Fenêtre ouvrant	Bois	verniss		0,1	0	0	
0143	B	0092	Fenêtre volet	Bois	Peinture		0,1	0	0	
0144	B	0092	Fenêtre volet	Bois	Peinture		0,0	0	0	
0145	B	0093	Porte volet	Bois	Peinture		0,0	0	0	
0146	B	0093	Porte volet	Bois	Peinture		0,0	0	0	

## Couloir

Nombre d'unités de diagnostic : 12 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 1 soit 8 %

N°	Repère	Num UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Nature de la dégradation	Classement UD	Observation
0147	A	0094	Mur	Placoplatre	Peinture		0,0	0	0	
0148	A	0094	Mur	Placoplatre	Peinture		0,1	0	0	
0149	B	0095	Mur	Placoplatre	Peinture		0,1	0	0	
0150	B	0095	Mur	Placoplatre	Peinture		0,0	0	0	
0151	C	0096	Mur	Placoplatre	Peinture		0,0	0	0	
0152	C	0096	Mur	Placoplatre	Peinture		0,0	0	0	
0153	D	0097	Mur	Placoplatre	Peinture		0,0	0	0	
0154	D	0097	Mur	Placoplatre	Peinture		0,1	0	0	
0155	0	0098	Plinthe	Bois	<Aucun>		0,1	0	0	
0156	A	0099	Porte cadre	Bois	Peinture		0,0	0	0	
0157	A	0099	Porte cadre	Bois	Peinture		0,0	0	0	
0158	A	0100	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,0	0	0	
0159	A	0100	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,0	0	0	
0160	B	0101	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,1	0	0	
0161	B	0101	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,1	0	0	
0162	B	0102	Porte cadre	Bois	Peinture		0,0	0	0	
0163	B	0102	Porte cadre	Bois	Peinture		0,0	0	0	
0164	C	0103	Porte ouvrant	Bois	Peinture		7,7	Dégradé	3	Mesure positive dégradée
0165	D	0104	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,0	0	0	
0166	D	0104	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,1	0	0	

# Constat de risque d'exposition au plomb n° 2101340/070311



N°	Repère	Num UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Nature de la dégradation	Classement UD	Observation
0167	D	0105	Porte cadre	Bois	Peinture		0,1	0	0	
0168	D	0105	Porte cadre	Bois	Peinture		0,0	0	0	

## WC

Nombre d'unités de diagnostic : 13 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Repère	Num UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Nature de la dégradation	Classement UD	Observation
0169	A	0106	Mur	Placoplatre	Peinture		0,0	0	0	
0170	A	0106	Mur	Placoplatre	Peinture		0,0	0	0	
0171	B	0107	Mur	Placoplatre	Peinture		0,0	0	0	
0172	B	0107	Mur	Placoplatre	Peinture		0,1	0	0	
0173	C	0108	Mur	Placoplatre	Peinture		0,1	0	0	
0174	C	0108	Mur	Placoplatre	Peinture		0,0	0	0	
0175	D	0109	Mur	Placoplatre	Peinture		0,0	0	0	
0176	D	0109	Mur	Placoplatre	Peinture		0,0	0	0	
0177	0	0110	Plafond	Bois	<Aucun>		0,0	0	0	
0178	A	0111	Porte cadre	Bois	Peinture		0,1	0	0	
0179	A	0111	Porte cadre	Bois	Peinture		0,1	0	0	
0180	A	0112	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,0	0	0	
0181	A	0112	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,0	0	0	
0261	A	0157	Mur	Placoplatre	Peinture		0,0	0	0	
0262	A	0157	Mur	Placoplatre	Peinture		0,1	0	0	
0263	C	0158	Mur	Placoplatre	Peinture		0,1	0	0	
0264	C	0158	Mur	Placoplatre	Peinture		0,0	0	0	
0265	D	0159	Mur	Placoplatre	Peinture		0,0	0	0	
0266	D	0159	Mur	Placoplatre	Peinture		0,0	0	0	
0267	B	0160	Mur	Pierre	<Aucun>		0,0	0	0	
0268	A	0161	Porte cadre	Bois	Peinture		0,1	0	0	
0269	A	0161	Porte cadre	Bois	Peinture		0,1	0	0	
0270	A	0162	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,0	0	0	
0271	A	0162	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,0	0	0	

## Bureau

Nombre d'unités de diagnostic : 12 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Repère	Num UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Nature de la dégradation	Classement UD	Observation
0182	A	0113	Mur	Placoplatre	Peinture		0,0	0	0	
0183	A	0113	Mur	Placoplatre	Peinture		0,0	0	0	
0184	B	0114	Mur	Placoplatre	Peinture		0,1	0	0	
0185	B	0114	Mur	Placoplatre	Peinture		0,1	0	0	
0186	C	0115	Mur	Placoplatre	Peinture		0,0	0	0	
0187	C	0115	Mur	Placoplatre	Peinture		0,0	0	0	
0188	D	0116	Mur	Placoplatre	Peinture		0,0	0	0	
0189	D	0116	Mur	Placoplatre	Peinture		0,0	0	0	
0190	0	0117	Plafond	Bois	<Aucun>		0,1	0	0	
0191	A	0118	Plinthe	Bois	<Aucun>		0,1	0	0	
0192	A	0119	Porte cadre	Bois	Peinture		0,0	0	0	
0193	A	0119	Porte cadre	Bois	Peinture		0,0	0	0	
0194	A	0120	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,0	0	0	
0195	A	0120	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,0	0	0	
0196	B	0121	Fenêtre cadre	Bois	<Aucun>		0,1	0	0	
0197	B	0122	Fenêtre ouvrant	Bois	<Aucun>		0,1	0	0	
0198	B	0123	Fenêtre ouvrant ext	Aluminium	<Aucun>		0,0	0	0	
0199	B	0124	Fenêtre volet	Bois	Peinture		0,0	0	0	
0200	B	0124	Fenêtre volet	Bois	Peinture		0,0	0	0	

## Mezzanine

Nombre d'unités de diagnostic : 10 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Repère	Num UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Nature de la dégradation	Classement UD	Observation
0201	A	0125	Mur	Placoplatre	Peinture		0,0	0	0	
0202	A	0125	Mur	Placoplatre	Peinture		0,1	0	0	
0203	B	0126	Mur	Placoplatre	Peinture		0,1	0	0	
0204	B	0126	Mur	Placoplatre	Peinture		0,0	0	0	
0205	C	0127	Mur	Placoplatre	Peinture		0,0	0	0	
0206	C	0127	Mur	Placoplatre	Peinture		0,0	0	0	
0207	D	0128	Mur	Placoplatre	Peinture		0,0	0	0	
0208	D	0128	Mur	Placoplatre	Peinture		0,1	0	0	
0209	0	0129	Plafond	Placoplatre	Peinture		0,1	0	0	
0210	0	0129	Plafond	Placoplatre	Peinture		0,0	0	0	
0211	C	0130	Plinthe	Bois	<Aucun>		0,0	0	0	
0212	C	0131	Porte cadre	Bois	Peinture		0,0	0	0	
0213	C	0131	Porte cadre	Bois	Peinture		0,0	0	0	
0214	C	0132	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,1	0	0	
0215	C	0132	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,1	0	0	
0216	D	0133	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,0	0	0	
0217	D	0133	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,0	0	0	
0218	D	0134	Porte cadre	Bois	Peinture		0,0	0	0	
0219	D	0134	Porte cadre	Bois	Peinture		0,0	0	0	



## Palier 1

Nombre d'unités de diagnostic : 10 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 1 soit 10 %

N°	Repère	Num UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Nature de la dégradation	Classement UD	Observation
0220	A	0135	Mur	Enduit	Peinture		0,1	0	0	
0221	A	0135	Mur	Enduit	Peinture		0,1	0	0	
0222	B	0136	Mur	Placoplatre	Peinture		0,0	0	0	
0223	B	0136	Mur	Placoplatre	Peinture		0,0	0	0	
0224	C	0137	Mur	Placoplatre	Peinture		0,0	0	0	
0225	C	0137	Mur	Placoplatre	Peinture		0,0	0	0	
0226	D	0138	Mur	Placoplatre	Peinture		0,1	0	0	
0227	D	0138	Mur	Placoplatre	Peinture		0,1	0	0	
0228	0	0139	Plafond	Placoplatre	Peinture		0,0	0	0	
0229	0	0139	Plafond	Placoplatre	Peinture		0,0	0	0	
0230	A	0140	Porte ouvrant	Bois	Peinture		9,5	Dégradé	3	Mesure positive dégradée
0231	C	0141	Porte ouvrant	Bois	<Aucun>		0,0	0	0	
0232	C	0142	Porte cadre	Bois	<Aucun>		0,1	0	0	
0233	D	0143	Porte cadre	Bois	Peinture		0,1	0	0	
0234	D	0143	Porte cadre	Bois	Peinture		0,0	0	0	
0235	D	0144	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,0	0	0	
0236	D	0144	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,0	0	0	

## Salle de bains

Nombre d'unités de diagnostic : 7 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Repère	Num UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Nature de la dégradation	Classement UD	Observation
0272	A	0163	Mur	Placoplatre	Peinture		0,0	0	0	
0273	A	0163	Mur	Placoplatre	Peinture		0,0	0	0	
0274	B	0164	Mur	Placoplatre	Peinture		0,1	0	0	
0275	B	0164	Mur	Placoplatre	Peinture		0,1	0	0	
0276	C	0165	Mur	Placoplatre	Peinture		0,0	0	0	
0277	C	0165	Mur	Placoplatre	Peinture		0,0	0	0	
0278	D	0166	Mur	Placoplatre	Peinture		0,0	0	0	
0279	D	0166	Mur	Placoplatre	Peinture		0,0	0	0	
0280	0	0167	Plafond	Placoplatre	Peinture		0,1	0	0	
0281	0	0167	Plafond	Placoplatre	Peinture		0,1	0	0	
0282	A	0168	Porte cadre	Bois	Peinture		0,0	0	0	
0283	A	0168	Porte cadre	Bois	Peinture		0,0	0	0	
0284	A	0169	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,0	0	0	
0285	A	0169	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,0	0	0	

## Chambre 1

Nombre d'unités de diagnostic : 7 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Repère	Num UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Nature de la dégradation	Classement UD	Observation
0286	A	0170	Mur	Placoplatre	Peinture		0,1	0	0	
0287	A	0170	Mur	Placoplatre	Peinture		0,1	0	0	
0288	B	0171	Mur	Placoplatre	Peinture		0,0	0	0	
0289	B	0171	Mur	Placoplatre	Peinture		0,0	0	0	
0290	C	0172	Mur	Placoplatre	Peinture		0,0	0	0	
0291	C	0172	Mur	Placoplatre	Peinture		0,0	0	0	
0292	D	0173	Mur	Placoplatre	Peinture		0,1	0	0	
0293	D	0173	Mur	Placoplatre	Peinture		0,1	0	0	
0294	0	0174	Plafond	Placoplatre	Peinture		0,0	0	0	
0295	0	0174	Plafond	Placoplatre	Peinture		0,0	0	0	
0296	A	0175	Porte cadre	Bois	Peinture		0,0	0	0	
0297	A	0175	Porte cadre	Bois	Peinture		0,0	0	0	
0298	A	0176	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,1	0	0	
0299	A	0176	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,1	0	0	

## Chambre 2

Nombre d'unités de diagnostic : 17 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Repère	Num UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Nature de la dégradation	Classement UD	Observation
0300	A	0177	Mur	Placoplatre	Peinture		0,0	0	0	
0301	A	0177	Mur	Placoplatre	Peinture		0,0	0	0	
0302	B	0178	Mur	Placoplatre	Peinture		0,0	0	0	
0303	B	0178	Mur	Placoplatre	Peinture		0,0	0	0	
0304	C	0179	Mur	Placoplatre	Peinture		0,1	0	0	
0305	C	0179	Mur	Placoplatre	Peinture		0,1	0	0	
0306	D	0180	Mur	Placoplatre	Peinture		0,0	0	0	
0307	D	0180	Mur	Placoplatre	Peinture		0,0	0	0	
0308	0	0181	Plafond	Placoplatre	Peinture		0,0	0	0	
0309	0	0181	Plafond	Placoplatre	Peinture		0,0	0	0	
0310	A	0182	Plinthe	Bois	<Aucun>		0,1	0	0	
0311	C	0183	Plinthe	Bois	<Aucun>		0,1	0	0	
0312	A	0184	Porte cadre	Bois	<Aucun>		0,0	0	0	
0313	A	0185	Porte ouvrant	Bois	<Aucun>		0,0	0	0	
0314	D	0186	Fenêtre cadre	Bois	<Aucun>		0,0	0	0	
0315	D	0187	Fenêtre ouvrant	Bois	<Aucun>		0,0	0	0	
0316	D	0188	Fenêtre ouvrant ext	Aluminium	<Aucun>		0,1	0	0	



N°	Repère	Num UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Nature de la dégradation	Classement UD	Observation
0317	D	0189	Fenêtre volet	Bois	Peinture		6,6	Etat d'usage	2	
0318	D	0190	Fenêtre volet 2	Bois	Peinture		0,0	Etat d'usage	0	
0319	D	0191	Fenêtre ouvrant ext 2	Aluminium	<Aucun>		0,0	0	0	
0320	D	0192	Fenêtre ouvrant 2	Bois	<Aucun>		0,0	0	0	
0321	D	0193	Fenêtre cadre 2	Bois	<Aucun>		0,0	0	0	

## Chambre 3

Nombre d'unités de diagnostic : 13 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Repère	Num UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Nature de la dégradation	Classement UD	Observation
0322	A	0194	Mur	Placoplatre	Peinture		0,1	0	0	
0323	A	0194	Mur	Placoplatre	Peinture		0,1	0	0	
0324	B	0195	Mur	Placoplatre	Peinture		0,0	0	0	
0325	B	0195	Mur	Placoplatre	Peinture		0,0	0	0	
0326	C	0196	Mur	Placoplatre	Peinture		0,0	0	0	
0327	C	0196	Mur	Placoplatre	Peinture		0,0	0	0	
0328	D	0197	Mur	Placoplatre	Peinture		0,1	0	0	
0329	D	0197	Mur	Placoplatre	Peinture		0,1	0	0	
0330	0	0198	Plafond	Placoplatre	Peinture		0,0	0	0	
0331	0	0198	Plafond	Placoplatre	Peinture		0,0	0	0	
0332	A	0199	Plinthe	Bois	<Aucun>		0,0	0	0	
0333	C	0200	Plinthe	Bois	<Aucun>		0,0	0	0	
0334	A	0201	Porte cadre	Bois	Peinture		0,1	0	0	
0335	A	0201	Porte cadre	Bois	Peinture		0,1	0	0	
0336	A	0202	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,0	0	0	
0337	A	0202	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,0	0	0	
0338	C	0203	Fenêtre cadre	Bois	<Aucun>		0,0	0	0	
0339	C	0204	Fenêtre ouvrant	Bois	<Aucun>		0,0	0	0	
0340	C	0205	Fenêtre ouvrant ext	Aluminium	<Aucun>		0,1	0	0	
0341	C	0206	Fenêtre volet	Bois	Peinture		7,8	Etat d'usage	2	

## Chambre 4

Nombre d'unités de diagnostic : 17 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Repère	Num UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Nature de la dégradation	Classement UD	Observation
0342	A	0207	Mur	Placoplatre	Peinture		0,0	0	0	
0343	A	0207	Mur	Placoplatre	Peinture		0,0	0	0	
0344	B	0208	Mur	Placoplatre	Peinture		0,0	0	0	
0345	B	0208	Mur	Placoplatre	Peinture		0,0	0	0	
0346	C	0209	Mur	Placoplatre	Peinture		0,1	0	0	
0347	C	0209	Mur	Placoplatre	Peinture		0,1	0	0	
0348	D	0210	Mur	Placoplatre	Peinture		0,0	0	0	
0349	D	0210	Mur	Placoplatre	Peinture		0,0	0	0	
0350	0	0211	Plafond	Placoplatre	Peinture		0,0	0	0	
0351	0	0211	Plafond	Placoplatre	Peinture		0,0	0	0	
0352	A	0212	Plinthe	Bois	<Aucun>		0,1	0	0	
0353	C	0213	Plinthe	Bois	<Aucun>		0,1	0	0	
0354	A	0214	Porte cadre	Bois	Peinture		0,0	0	0	
0355	A	0214	Porte cadre	Bois	Peinture		0,0	0	0	
0356	A	0215	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,0	0	0	
0357	A	0215	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,0	0	0	
0358	C	0216	Fenêtre cadre	Bois	<Aucun>		0,1	0	0	
0359	C	0217	Fenêtre ouvrant	Bois	<Aucun>		0,1	0	0	
0360	C	0218	Fenêtre ouvrant ext	Aluminium	<Aucun>		0,0	0	0	
0361	C	0219	Fenêtre volet	Bois	Peinture		5,7	Etat d'usage	2	
0362	C	0220	Fenêtre volet 2	Bois	Peinture		5,6	Etat d'usage	2	
0363	C	0221	Fenêtre ouvrant ext 2	Aluminium	<Aucun>		0,0	0	0	
0364	C	0222	Fenêtre ouvrant 2	Bois	<Aucun>		0,1	0	0	
0365	C	0223	Fenêtre cadre 2	Bois	<Aucun>		0,1	0	0	



## 6 Conclusion

### 6.1 Classement des unités de diagnostic

Les mesures de concentration en plomb sont regroupées dans le tableau de synthèse suivant :

	Total	Non mesurées	Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3
Nombre d'unités de diagnostic	223	0	206	0	5	12
%	100	0 %	92,4 %	0 %	2,2 %	5,4 %

### 6.2 Recommandations au propriétaire

Le plomb (principalement la céruse) contenu dans les revêtements peut provoquer une intoxication des personnes, en particulier des jeunes enfants, dès lors qu'il est inhalé ou ingéré. Les travaux qui seraient conduits sur les surfaces identifiées comme recouvertes de peinture d'une concentration surfacique en plomb égale ou supérieure à 1 mg/cm<sup>2</sup> devront s'accompagner de mesures de protection collectives et individuelles visant à contrôler la dissémination de poussières toxiques et à éviter toute exposition au plomb tant pour les intervenants que pour les occupants de l'immeuble et la population environnante.

Il est rappelé au propriétaire du bien l'intérêt de veiller à l'entretien des revêtements recouvrant les peintures au plomb afin d'éviter leur dégradation future.

Il est rappelé au propriétaire l'obligation d'effectuer les travaux appropriés pour supprimer l'exposition au plomb et l'obligation de communiquer le constat aux occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée et à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans cet immeuble ou partie d'immeuble. Cette communication consiste à transmettre une copie complète du constat, annexes comprises



### 6.3 Commentaires

**Validité du constat :** Du fait de la présence de revêtement contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, le présent constat a une durée de validité de 1 an.

**Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :** Néant

**Représentant du propriétaire (accompagnateur) :** M HILLAIRET ( réf: 2101340 ) et Mtre MORIN

### 6.4 Facteurs de dégradation du bâti

(Au sens de l'annexe 4 de l'arrêté du 25 avril 2006 relatif au Constat de Risque d'Exposition au Plomb)

<b>NON</b>	Au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50% d'unités de diagnostic de classe 3
<b>NON</b>	L'ensemble des locaux objets du constat présente au moins 20% d'unités de diagnostic de classe 3
<b>NON</b>	Les locaux présentent au moins un plancher ou plafond menaçant de s'effondrer ou en tout ou partie effondré
<b>NON</b>	Les locaux objets du constat présentent des traces importantes de coulures, de ruissellements ou d'écoulements d'eau sur plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce
<b>NON</b>	Les locaux objets du constat présentent plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce recouvertes de moisissures ou de nombreuses taches d'humidité.

### 6.5 Transmission du constat au Préfet

<b>NON</b>	Une copie du CREP est transmise immédiatement à la Préfecture du département d'implantation du bien expertisé si au moins un facteur de dégradation du bâti est relevé
------------	--

En application de l'Article R.1334-10 du code de la santé publique, l'auteur du présent constat informe de cette transmission le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement

Remarque : Néant

Fait à **Les Gonds**, le **07/03/2011**

Par : **Thierry LANDAIS**



## 7 Obligations d'informations pour les propriétaires

Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme, Article R.1334-12 du code de la santé publique :

«L'information des occupants et des personnes amenées à exécuter des travaux, prévue par l'Article L.1334-9 est réalisée par la remise du constat de risque d'exposition au plomb (CREP) par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement.»

«Le CREP est tenu par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement à disposition des agents ou services mentionnés à l'Article L.1421-1 du code de la santé publique ainsi, le cas échéant, des agents chargés du contrôle de la réglementation du travail et des agents des services de prévention des organismes de Sécurité Sociale.»

## 8 Information sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb

### 8.1 Textes de référence

#### **Code de la santé publique :**

- Code de la santé publique : Articles L.1334-1 à L.1334-12 et Articles R.1334-1 à R.1334-13 (lutte contre la présence de plomb) ;
- Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique Articles 72 à 78 modifiant le code de la santé publique ;
- Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme ;
- Arrêté du 25 avril 2006 relatif au constat de risque d'exposition au plomb ;
- Arrêté du 25 avril 2006 relatif aux travaux en parties communes nécessitant l'établissement d'un constat de risque d'exposition au plomb ;
- Arrêté du 25 avril 2006 relatif au diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures ;
- Arrêté du 25 avril 2006 relatif au contrôle des travaux en présence de plomb réalisés en application de l'Article L.1334-2 du code de la santé publique ;
- Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification.

#### **Code de la construction et de l'habitat :**

- Code de la construction et de l'habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (Dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4 (Conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;
- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le code de la construction et de l'habitation et le code de la santé publique.

#### **Code du travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb :**

- Code du travail : Articles L.233-5-1, R.231-51 à R.231-54, R.231-56 et suivants, R.231-58 et suivants, R.233-1, R.233-42 et suivants ;
- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
- Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en oeuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du code du travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;
- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail ;
- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (Équipements de travail) ;
- Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail) ;
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.237-8 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi un plan de prévention.



## 8.2 Ressources documentaires

### Documents techniques :

- Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;
- Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, *Aide au choix d'une technique de traitement*, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP 4e trimestre 2001 ;
- Document ED 809 Interventions sur les peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, avril 2003 ;
- Norme AFNOR NF X 46-030 «*Diagnostic plomb – Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb*».

### Sites Internet :

- **Ministère chargé de la santé** (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents acteurs, ...) :  
<http://www.sante.gouv.fr> (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
- **Ministère chargé du logement** :  
<http://www.logement.gouv.fr>
- **Agence nationale de l'habitat (ANAH)** :  
<http://www.anah.fr/> (fiche *Peintures au plomb* disponible, notamment)
- **Institut national de recherche et de sécurité (INRS)** :  
<http://www.inrs.fr/> (règles de prévention du risque chimique, fiche toxicologique plomb et composés minéraux, ...)

## 9 Annexes :

### 9.1 Notice d'Information (2 pages)

***Si le logement que vous vendez, achetez ou louez, comporte des revêtements contenant du plomb : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.***

#### Deux documents vous informent :

- Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : **lisez-le attentivement !**
- La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

#### Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. **L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.**

#### Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradés à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et la poussière ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

- S'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb ;
- S'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb ;
- S'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.



Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

## Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

- Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles s'aggravent.
- Lutte contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;
- Evitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords des fenêtres avec une serpillière humide ;
- Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

## En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb : prenez des précautions


- Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en oeuvre les mesures de prévention adéquates ;
- Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. Avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent être parfaitement nettoyés ;
- Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.


## Si vous êtes enceinte :

- **Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb ;**
- **Eloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb**

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement.

## 9.2 Croquis

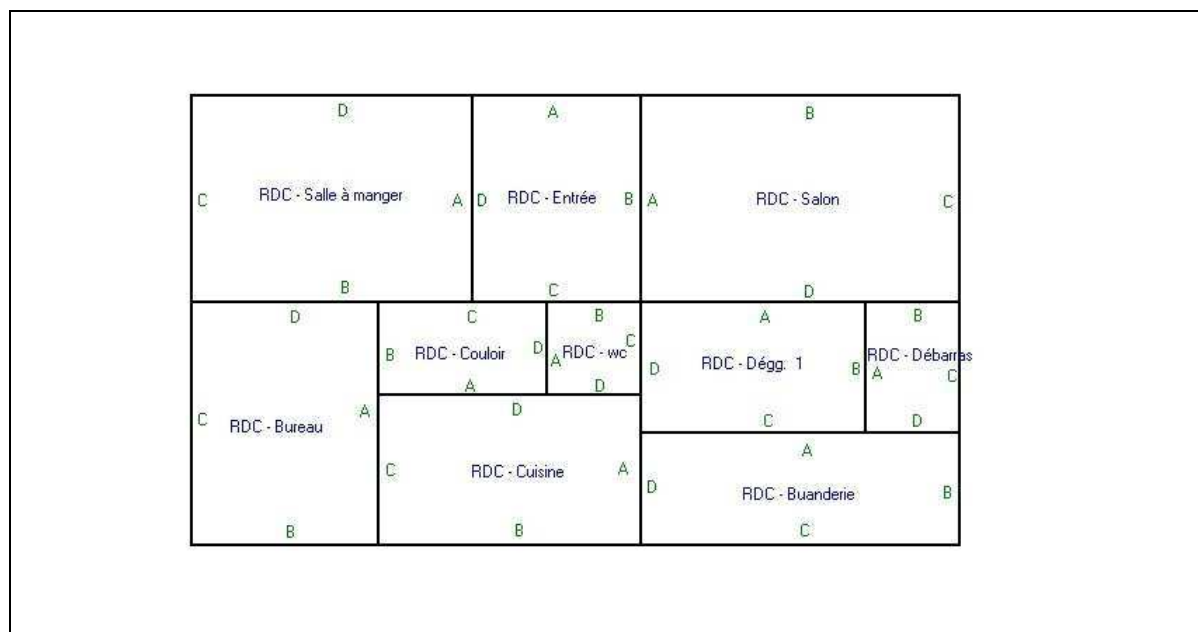

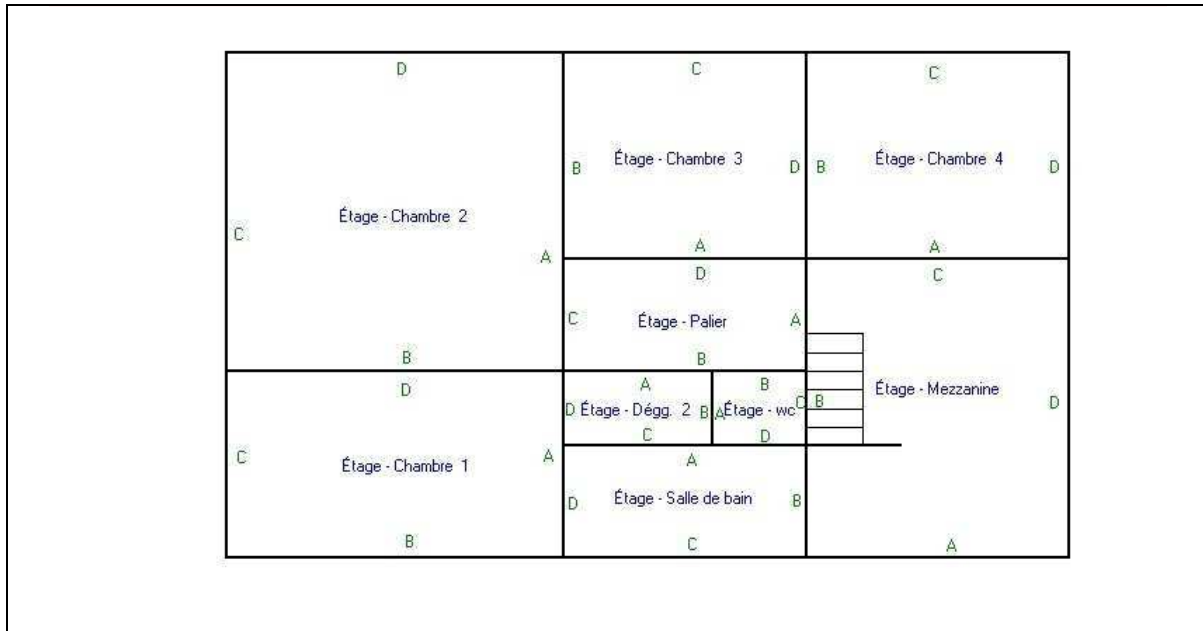

### 9.3 Analyses chimiques du laboratoire

N°	Localisation	Repère	Num UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Résultat mesure	Nature de la dégradation	Classé	Facteurs de dégradation du bâti*	Observation
	Néant	-	-	-	-	-	-	-				-

## Diagnostic de performance énergétique – logement (6.1)

<p>N°: 2101340/070311 Valable 10 ans à partir du : 23/03/2011 Type de bâtiment : Habitation (maisons individuelles) Année de construction : Avant 1975 Surface habitable : 274,44 m<sup>2</sup> Adresse : 14 rue Molière 17100 Les Gonds</p>	<p>Date : 23/03/2011 Diagnosticteur : Thierry LANDAIS Certification 07017899 délivrée par: AFAQ CERTIFICATION, le 15/06/2008</p>
<p><b>Propriétaire :</b> Nom : M &amp; Mme HILLAIRET ( réf: 2101340 ) Adresse : 14 rue Molière 17100 Les Gonds</p>	<p><b>Propriét. des installations communes</b> (s'il y a lieu) : Nom : Adresse :</p>

### Consommations annuelles par énergie

Obtenues par la méthode 3CL-DPE, version 15c, prix moyens des énergies indexés au 15 août 2006.

	Consommations en énergies finales	Consommations en énergie primaire	Frais annuels d'énergie (€ TTC)
	détail par usage en kWh <sub>EF</sub>	détail par usage en kWh <sub>EP</sub>	
Chauffage	Electricité : 4 655	12 011	422 €
Eau chaude sanitaire	Electricité : 908	2 342	59 €
Climatisation	-	0	0 €
<b>CONSOMMATION D'ÉNERGIE POUR LES USAGES RECENSES</b>	5 563	14 352	671 € (dont abonnement : 190 €)

### Consommations énergétiques

(en énergie primaire)

Pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement



Consommation conventionnelle : 52 kWh ep/m<sup>2</sup>.an

### Émissions de gaz à effet de serre

(GES)

pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement

Estimation des émissions : 3 kg eqCO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup>.an

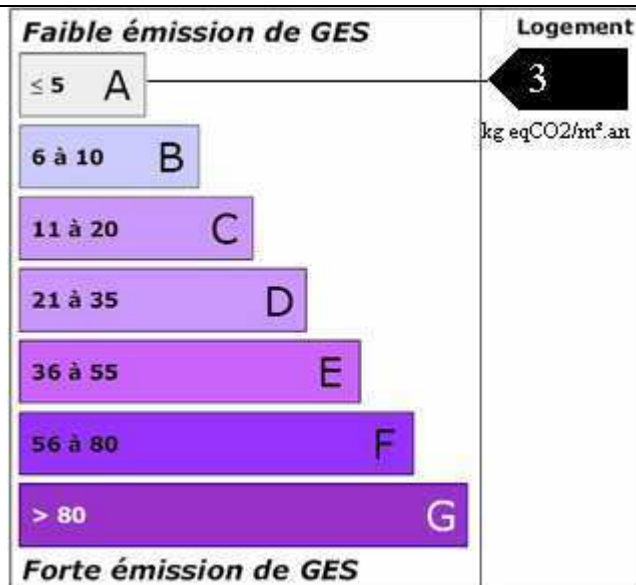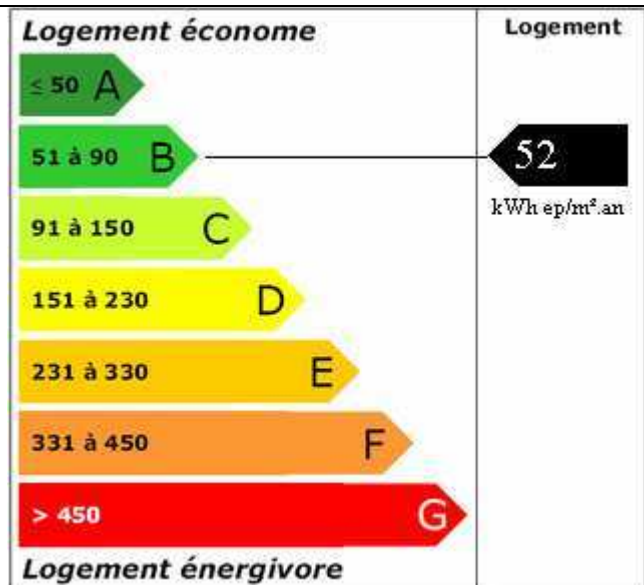

# Diagnostic de performance énergétique – logement (6.1)



## Descriptif du logement et de ses équipements

Logement	Chauffage	Eau chaude sanitaire
Murs : Mur en moellons et remplissage donnant sur l'extérieur avec isolation intérieure Mur en moellons et remplissage donnant sur l'extérieur Mur en moellons et remplissage donnant sur un local non chauffé avec isolation intérieure	Système(s) : Pompe à chaleur air/eau avec programmateur Emetteurs: Plancher rayonnant Pompe à chaleur air/air avec programmateur Emetteurs: Split	Système(s) : Chauffe-eau électrique installé il y a moins de 5 ans, couplé avec un système solaire
Toiture/Plafond(s) : Plafond sous solives bois donnant sur l'extérieur avec isolation extérieure Combles aménagés sous rampants avec isolation extérieure		
Menuiseries : Fenêtres double vitrage à isolation renforcée menuiserie bois avec volets Porte simple en bois opaque pleine Porte simple en bois avec moins de 30% de vitrage simple Fenêtres double vitrage menuiserie bois avec volets Fenêtres double vitrage menuiserie bois		
Plancher(s) bas : Plancher donnant sur terre-plein avec isolation intrinsèque ou en sous-face		
<b>Energies renouvelables</b>	Quantité produite localement	<i>kWh<sub>EP</sub>/m<sup>2</sup>.an</i>
<b>Energie d'ECS économisée grâce au système solaire de la chauffe-eau électrique</b>		

### Pourquoi un diagnostic

- Pour informer le futur locataire ou acheteur ;
- Pour comparer différents logements entre eux ;
- Pour inciter à effectuer des travaux d'économie d'énergie et contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

### Consommation conventionnelle et consommation réelle

Ces consommations sont dites conventionnelles car calculées pour des conditions d'usage fixées (on considère que les occupants les utilisent suivant des conditions standard), et pour des conditions climatiques moyennes du lieu. Il peut donc apparaître des divergences importantes entre les factures d'énergie que vous payez et la consommation conventionnelle pour plusieurs raisons : suivant la rigueur de l'hiver ou le comportement réellement constaté des occupants, qui peuvent s'écarter fortement de celui choisi dans les conditions standard.

### Conditions standards

Les conditions standard portent sur le mode de chauffage (températures de chauffe respectives de jour et de nuit, périodes de vacance du logement), le nombre d'occupants et leur consommation d'eau chaude, la rigueur du climat local (température de l'air et de l'eau potable à l'extérieur, durée et intensité de l'ensoleillement). Ces conditions standard servent d'hypothèses de base aux méthodes de calcul. Certains de

ces paramètres font l'objet de conventions unifiées entre les méthodes de calcul.

### Usages recensés

Dans les cas où une méthode de calcul est utilisée, elle ne relève pas l'ensemble des consommations d'énergie, mais seulement celles nécessaires pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement du logement. Certaines consommations comme l'éclairage, la cuisson ou l'électroménager ne sont pas comptabilisées dans les étiquettes énergie et climat des bâtiments.

### Variations des conventions de calcul et des prix de l'énergie

Le calcul des consommations et des frais d'énergie fait intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le temps. La mention « prix de l'énergie en date du... » indique la date de l'arrêté en vigueur au moment de l'établissement du diagnostic. Elle reflète les prix moyens des énergies que l'Observatoire de l'Énergie constate au niveau national.

### Énergies renouvelables

Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont estimées les quantités d'énergies renouvelables produites par les équipements installés à demeure et utilisées dans la maison.

# Diagnostic de performance énergétique – logement (6.1)



## Conseils pour un bon usage

Outre les mesures spécifiques figurant dans le tableau de la page suivante, il existe une multitude d'autres mesures non coûteuses ou très peu coûteuses permettant d'économiser de l'énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ces mesures concernent non seulement le chauffage, mais aussi l'eau chaude sanitaire et le confort d'été.

### Chauffage

- Régulez et programmez : La régulation vise à maintenir la température à une valeur constante, réglez le thermostat à 19 °C ; quant à la programmation, elle permet de faire varier cette température de consigne en fonction des besoins et de l'occupation du logement. On recommande ainsi de couper le chauffage durant l'inoccupation des pièces ou lorsque les besoins de confort sont limités. Toutefois, pour assurer une remontée rapide en température, on dispose d'un contrôle de la température réduite que l'on règle généralement à quelques 3 à 4 degrés inférieurs à la température de confort pour les absences courtes. Lorsque l'absence est prolongée, on conseille une température "horsgel" fixée aux environs de 8°C. Le programmeur assure automatiquement cette tâche.
- Réduisez le chauffage d'un degré, vous économiserez de 5 à 10 % d'énergie.
- Éteignez le chauffage quand les fenêtres sont ouvertes.
- Fermez les volets et/ou tirez les rideaux dans chaque pièce pendant la nuit.
- Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de chaleur (radiateurs, convecteurs,...), cela nuit à la bonne diffusion de la chaleur.

### Eau chaude sanitaire

- Arrêtez le chauffe-eau pendant les périodes d'inoccupation (départs en congés,...) pour limiter les pertes inutiles.
- Préférez les mitigeurs thermostatiques aux mélangeurs.

### Aération

Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle :

- Une bonne aération permet de renouveler l'air intérieur et d'éviter la dégradation du bâti par l'humidité.

- Il est conseillé d'aérer quotidiennement le logement en ouvrant les fenêtres en grand sur une courte durée et de nettoyer régulièrement les grilles d'entrée d'air et les bouches d'extraction s'il y a lieu.
- Ne bouchez pas les entrées d'air, sinon vous pourriez mettre votre santé en danger. Si elles vous gênent, faites appel à un professionnel.

Si votre logement fonctionne avec une ventilation mécanique contrôlée :

- Aérez périodiquement le logement.

### Confort d'été

- Utilisez les stores et les volets pour limiter les apports solaires dans la maison le jour.
- Ouvrez les fenêtres en créant un courant d'air, la nuit pour rafraîchir.

### Autres usages

#### Eclairage :

- Optez pour des lampes basse consommation (fluocompactes ou fluorescentes).
- Évitez les lampes qui consomment beaucoup trop d'énergie, comme les lampes à incandescence ou les lampes halogènes.
- Nettoyez les lampes et les luminaires (abat-jour, vasques...) ; poussiéreux, ils peuvent perdre jusqu'à 40 % de leur efficacité lumineuse.

#### Bureautique / audiovisuel :

- Éteignez ou débranchez les appareils ne fonctionnant que quelques heures par jour (téléviseurs, magnétoscopes,...). En mode veille, ils consomment inutilement et augmentent votre facture d'électricité.

#### Électroménager (cuisson, réfrigération,...) :

- Optez pour les appareils de classe A ou supérieure (A+, A++,...).

# Diagnostic de performance énergétique – logement (6.1)



## Recommandations d'amélioration énergétique

Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d'énergie. Les consommations, économies, efforts et retours sur investissement proposés ici sont donnés à titre indicatif et séparément les uns des autres.

Certains coûts d'investissement additionnels éventuels (travaux de finition, etc.) ne sont pas pris en compte. Ces valeurs devront impérativement être complétées avant réalisation des travaux par des devis d'entreprises. Enfin, il est à noter que certaines aides fiscales peuvent minimiser les coûts moyens annoncés (subventions, crédit d'impôt, etc.). La TVA est comptée au taux réduit de 5,5%.

Mesures d'amélioration	Nouvelle conso. Conventionnelle	Effort d'investissement*	Economies	Rapidité du retour sur investissement*	Crédit d'impôt
------------------------	---------------------------------	--------------------------	-----------	--	----------------

\* Calculé sans tenir compte d'un éventuel crédit d'impôt

Légende		
Economies	Effort d'investissement	Rapidité du retour sur investissement
* : moins de 100 € TTC/an	€ : moins de 200 € TTC	◆◆◆◆ : moins de 5 ans
** : de 100 à 200 € TTC/an	€€ : de 200 à 1000 € TTC	◆◆◆ : de 5 à 10 ans
*** : de 200 à 300 € TTC/an	€€€ : de 1000 à 5000 € TTC	◆◆ : de 10 à 15 ans
**** : plus de 300 € TTC/an	€€€€ : plus de 5000 € TTC	◆ : plus de 15 ans

Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie : [http://www.ademe.fr/particuliers/PIE/liste\\_eie.asp](http://www.ademe.fr/particuliers/PIE/liste_eie.asp)

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié.

Vous pouvez peut-être bénéficier d'un crédit d'impôt pour réduire le prix d'achat des fournitures, pensez-y !

[www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr)

Pour plus d'informations : [www.ademe.fr](http://www.ademe.fr) ou [www.logement.gouv.fr](http://www.logement.gouv.fr)


## Commentaires :

Mesures d'amélioration	Commentaires
------------------------	--------------

Par : David DEGOUVE


23 Avenue Gambetta  
17100 SAINTES  
Tél. : 05 46 97 61 34  
Fax : 05 46 97 26 30  
Mail : [agence17@e-maiddag.fr](mailto:agence17@e-maiddag.fr)

## Répartition des déperditions :

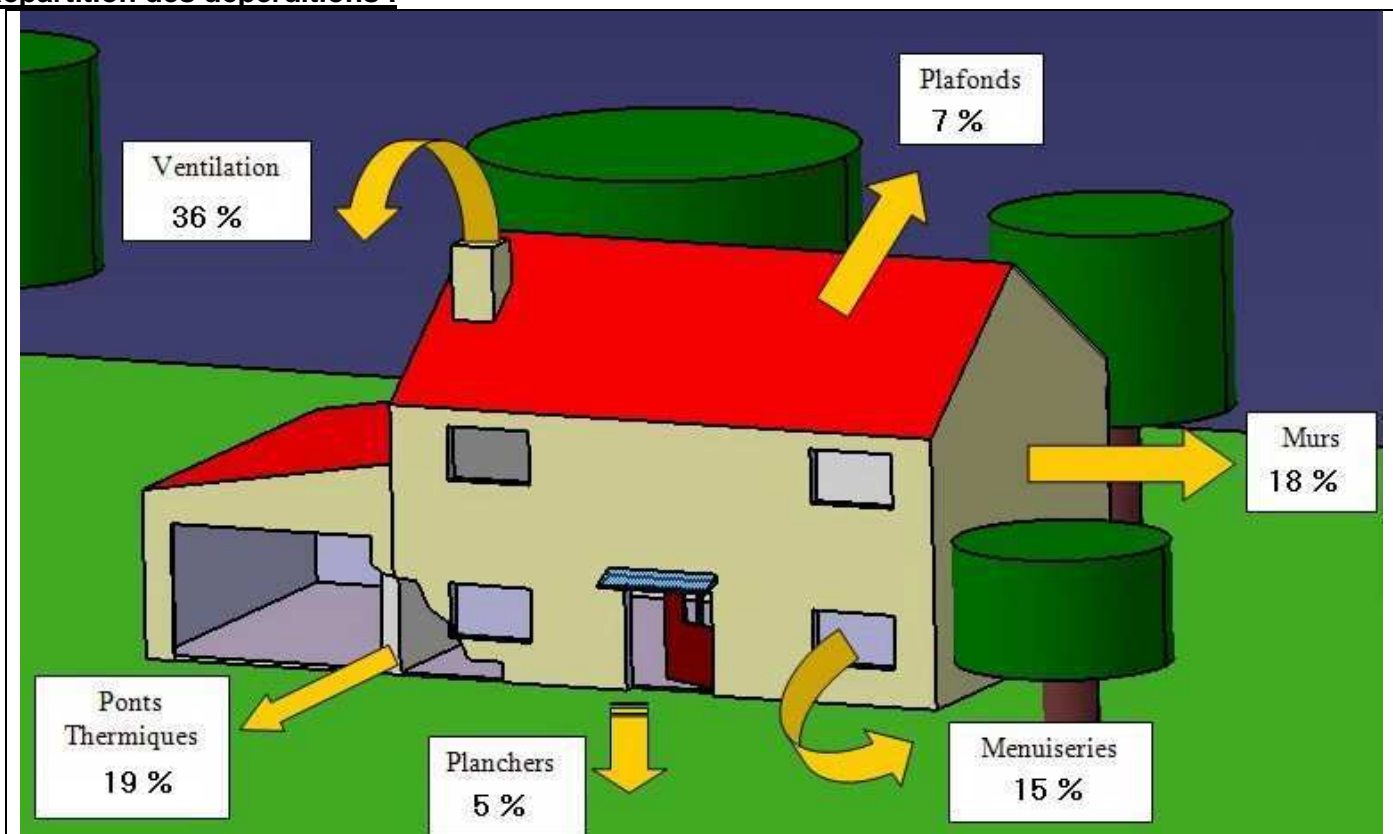


## Analyse des consommations :


### Analyse des déperditions

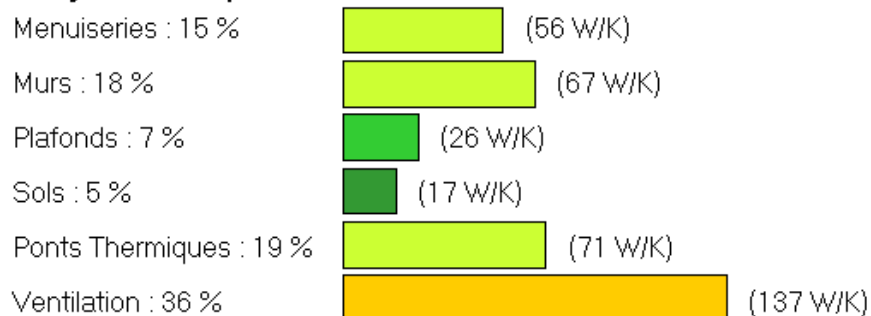

### Analyse du rendement des systèmes énergétiques



### Analyse de la performance des composants

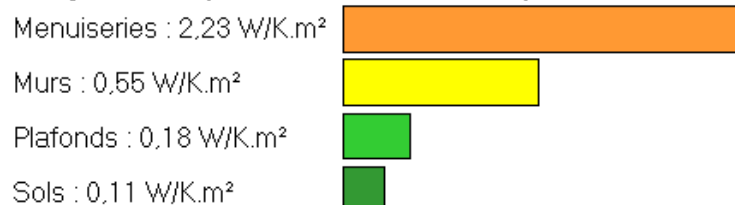

## Etat des installations électriques des immeubles à usage d'habitation

Numéro de dossier : 2101340/070311  
Norme méthodologique employée : AFNOR XP C 16-600  
Date du repérage : 07/03/2011  
Heure d'arrivée :  
Durée du repérage : 02h35

La présente mission consiste à établir un état de l'installation électrique, en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. (Application de l'article L. 134-7 du code de la construction et de l'habitation). En aucun cas, il ne s'agit d'un contrôle de conformité de l'installation vis-à-vis de la réglementation en vigueur.

A. - Désignation du ou des bâtiments	
	Localisation du ou des bâtiments : Département : <b>17100</b> Commune (suivi du lieu-dit) : <b>Les Gonds</b> Adresse (avec numéro de rue, voie) : <b>14 rue Molière</b>
	Désignation et situation du ou des lots de copropriété : Descriptif du bien :
	Type de bâtiment : <b>maison</b> Année de construction du bien : <b>Avant 1949</b> Année de l'installation : <b>Récente</b> Distributeur : <b>EDF</b> Installation sous tension : <b>OUI</b>

B. - Désignation du client	
	Désignation du client : Nom et prénom: <b>M &amp; Mme HILLAIRET ( réf: 2101340 )</b> Adresse : <b>14 rue Molière 17100 Les Gonds</b> Si le client n'est pas le donneur d'ordre : Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : <b>Apporteur</b> Nom et prénom: <b>Cabinet BOISSEAU - ROUDET -</b> Adresse : <b>87, avenue Gambetta 17100 SAINTES</b>

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic	
	Identité de l'opérateur de diagnostic : Nom et prénom: <b>Thierry LANDAIS</b> Raison sociale et nom de l'entreprise : <b>SARL SDH</b> Adresse : <b>23 avenue Gambetta, 17100 SAINTES</b> Numéro SIRET : <b>504 761 248</b>
	Désignation de la compagnie d'assurance : <b>Generali Assurances</b> Numéro de police et date de validité : <b>AL169975 / 31/12/2011</b>
	Certification de compétence <b>07017899</b> délivrée par : <b>AFAQ CERTIFICATION, le 15/06/2008</b>



## D. – Synthèse de l'état de l'installation intérieure d'électricité

Dans le cas d'un logement dans un immeuble collectif d'habitation, le diagnostic de l'installation intérieure d'électricité ne préjuge pas :

- de l'existence d'une installation de mise à la terre située dans les parties communes de l'immeuble collectif d'habitation (prise de terre, conducteur de terre, liaison équipotentielle principale, conducteur principal de protection et sa dérivation dans le logement) ;
- de l'adéquation entre la valeur de la résistance de la prise de terre et le courant différentiel-résiduel assigné (sensibilité) du ou des dispositifs différentiels ;
- de l'état de la partie d'installation électrique située dans les parties alimentant les appareils d'utilisation placés dans la partie privative, ni de l'existence de l'ensemble des mesures de protection contre les contacts indirects et surintensités appropriées.

- L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie.
- L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt).  
Les anomalies constatées concernent :
  - L'appareil général de commande et de protection et de son accessibilité.
  - La protection différentielle à l'origine de l'installation électrique et de sa sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre.
  - La prise de terre et l'installation de mise à la terre.
  - La protection contre les surintensités adaptée à la section des conducteurs, sur chaque circuit.
  - La liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche.
  - Les règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche.
  - Des matériels électriques présentant des risques de contacts direct.
  - Des matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
  - Des conducteurs non protégés mécaniquement.
  - Des appareils d'utilisation situés dans les parties communes et alimentés depuis la partie privative ou des appareils d'utilisation situés dans la partie privative et alimentés depuis les parties communes.
  - La piscine privée
  - Autres (Prises à obturateur / Différentiel 30 mA sur l'ensemble de l'installation électrique)
- L'installation intérieure d'électricité n'était pas alimentée lors du diagnostic. Les vérifications de fonctionnement des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel n'ont pu être effectuées.
- Constatations diverses:



## E1. - Anomalies identifiées

N° Article (1)	Libellé des anomalies
Néant	-

(1) Référence des anomalies selon la norme XP C16-600

## F1. - Informations complémentaires

Article (2)	Libellé des informations
B11 a	L'ensemble de l'installation électrique est protégé par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité inf. ou égal à 30 mA.
B11 b	L'ensemble des socles de prise de courant est de type à obturateur.

(2) Référence des informations complémentaires selon la norme XP C16-600

### Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :

Néant

## G. - Identification des parties du bien (pièces et emplacements) n'ayant pu être visitées et justification :

**Étage - Comble habitable (charpente) (en partie plafonnée sous rampant),**

**Étage - Comble non habitable (Absence de trappe de visite)**

Dates de visite et d'établissement de l'état :

Visite effectuée le : **07/03/2011**

Etat rédigé à **Les Gonds**, le **23/03/2011**

**Par : Thierry LANDAIS**

23 Avenue Gambetta  
17100 SAINTES  
Tél. : 05 46 97 61 34  
Fax : 05 46 97 26 30  
Mail : [agence17@e-madiag.fr](mailto:agence17@e-madiag.fr)



## H. - Objectif des dispositions et description des risques encourus en fonction des anomalies identifiées


Correspondance avec le groupe d'anomalies (1)	Objectif des dispositions et description des risques encourus
<b>B1</b>	<p><b>Appareil général de commande et de protection</b> : Cet appareil, accessible à l'intérieur du logement permet d'interrompre, en cas d'urgence, en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de la fourniture de l'alimentation électrique.</p> <p>Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de danger, d'incendie, ou d'intervention sur l'installation électrique.</p>
<b>B2</b>	<p><b>Protection différentielle à l'origine de l'installation</b> : Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique.</p> <p>Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.</p>
<b>B3</b>	<p>Prise de terre et installation de mise à la terre : Ces éléments permettent, lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique, de dévier à la terre le courant de défaut dangereux qui en résulte.</p> <p>L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle, peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.</p>
<b>B4</b>	<p><b>Protection contre les surintensités</b> : Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuit à cartouche fusible, à l'origine de chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs et câbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts-circuits.</p> <p>L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à l'origine d'incendies.</p>
<b>B5</b>	<p><b>Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche</b> : Elle permet d'éviter, lors d'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux.</p> <p>Son absence privilégie, en cas de défaut, l'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.</p>
<b>B6</b>	<p><b>Règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche</b> : Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique à l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé.</p> <p>Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.</p>
<b>B7</b>	<p><b>Matériels électriques présentant des risques de contact direct</b> : Les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans une boîte équipée d'un capot, matériels électriques cassés, ...) présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.</p>
<b>B8</b>	<p><b>Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l'usage</b> : Ces matériels électriques lorsqu'ils sont trop anciens n'assurent pas une protection satisfaisante contre l'accès aux parties nues sous tension ou ne possèdent plus un niveau d'isolement suffisant.</p> <p>Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à l'usage que l'on veut en faire, ils deviennent très dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.</p>
<b>B9</b>	<p><b>Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives</b> : Lorsque l'installation électrique issue de la partie privative n'est pas mise en œuvre correctement, le contact d'une personne avec la masse d'un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension, peut être la cause d'électrisation, voire d'électrocution.</p>
<b>B10</b>	<p><b>Piscine privée</b> : les règles de mise en œuvre de l'installation électrique et des équipements associés à la piscine permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé.</p> <p>Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.</p>




## I. - Informations complémentaires

Correspondance avec le groupe d'informations (2)	Objectif des dispositions et description des risques encourus
B11	<p><b>Dispositif(s) différentiel(s) à haute sensibilité protégeant l'ensemble de l'installation électrique</b> : L'objectif est d'assurer rapidement la mise hors tension de l'installation électrique ou du circuit concerné, dès l'apparition d'un courant de défaut même de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle des mesures classiques de protection contre les chocs électriques (tels que l'usure normale ou anormale des matériels, imprudence ou défaut B11 d'entretien.....).</p> <p><b>Socles de prise de courant de type à obturateurs</b> : L'objectif est d'éviter l'introduction, en particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous tension pouvant entraîner des brûlures graves et/ou l'électrisation, voire l'électrocution.</p>

## J. - Annexe - Plans

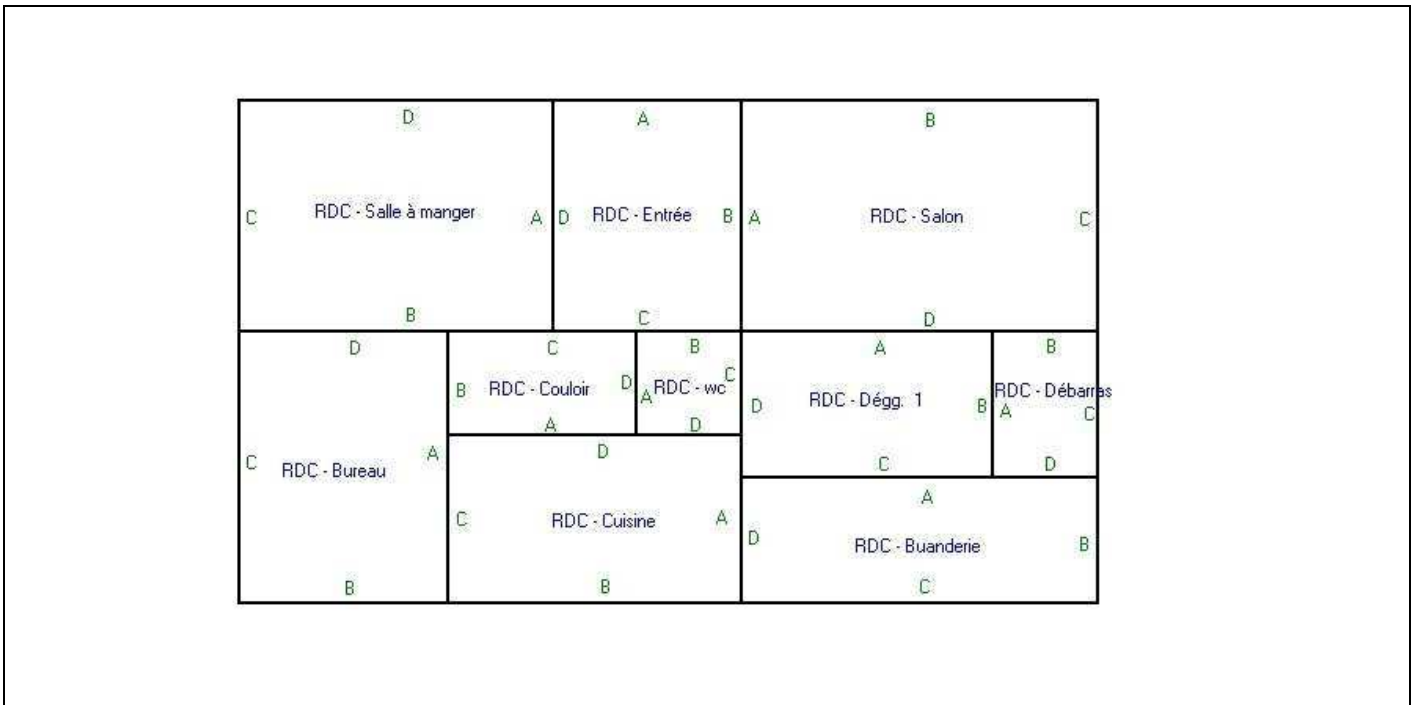

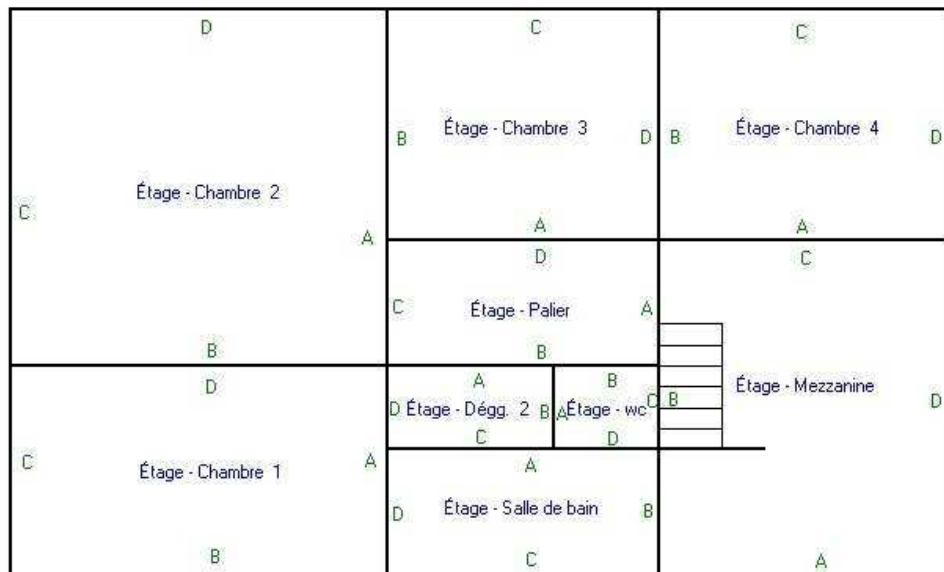

## L. - Annexe - Points non vérifiables

N° Article (1)	Libellé des points non vérifiables
B3.3.1 a	B3 - Prise de terre et installation de mise à la terre Article : Présence d'une prise de terre
B3.3.2 a	B3 - Prise de terre et installation de mise à la terre Article : Présence d'un conducteur de terre
B3.3.4 a	B3 - Prise de terre et installation de mise à la terre Article : Ensemble des éléments conducteurs reliés à la liaison équipotentielle principale (canalisations de liquides, de gaz, ...)
B3.3.5 c	B3 - Prise de terre et installation de mise à la terre Article : Eléments constituant le conducteur principal de protection appropriés